

Kopcsákné Lakatos Ildikó részére
Békés Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Gyula

Tárgy: *Kiegészítés megküldése*

Sarkad, Nyékipusztai mezőfejlesztés,
Nyékipusztai Gázüzem kapacitás
módosítás és technológiai fejlesztés
összevont környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati
engedélyezési eljárása

Hiv. szám: BE/38/02020/2025.

Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó

Tisztelt Kopcsákné Lakatos Ildikó!

A HHE Sarkad Kft. meghatalmazása alapján a Nyékipusztai mezőfejlesztés összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása kapcsán az alábbi kiegészítést szeretnénk tenni a termoolaj kazánokkal kapcsolatban.

Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati dokumentációban (továbbiakban: Dokumentáció) szereplő TK-01 és TK-02 jelű berendezések kerülnek majd a közeljövőben telepítésre a Nyékipusztai Gázüzem területén. Azonban ezeket a kazánokat egyenlőre még nem sikerült beszerezni, viszont addig is szükséges a hőenergia ilyesfajta ellátása, ezért került sor az IVAR típusú, 803 kW teljesítményű termoolaj kazán bérletére. Ennek a kazánnak az üzemeltetéséhez, mint P1 jelű helyhez kötött levegőterhelő pontforrásnak megkérték a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyt, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatal BE/39/01461-5/2025. számon adta meg.

Ezt a bérkazánt csak addig tervezik üzemeltetni, amíg beszerzésre és engedélyeztetésre nem kerülnek a Dokumentációban szereplő termoolaj kazánok.

A tervezett termoolaj kazánok feladata hőenergia ellátás biztosítása. A tervezett kazánok az SFLU egység, valamint az olajstabilizáló egység hőellátása lesz.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyben szereplő, ideiglenes működő P1 jelű termoolaj kazán és a P2 jelű melegvizes kazán számított legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a pontforrásoktól számított **616 méter sugarú kör területe** (nitrogén-dioxidra vonatkoztatva).

A hatásterületet ábrázolását az **1. számú melléklet** tartalmazza.

A hatásterülettel vélhetően érintett ingatlanok Sarkad, külterület 0285, 0318, 0326, 0345, 0454, 0482, 0280/3, 0280/4, 0280/5, 0281, 0284, 0286/1, 0286/2, 0286/3, 0325/2, 0325/3, 0325/4, 0325/5, 0327/2, 0328/1, 0328/2, 0328/3, 0329/1, 0329/2, 0348/8, 0455, 0456, 0457/10, 0457/11, 0457/15 helyrajzi számok.

Kérjük a kiegészítés elfogadását és az eljárás folytatását.

Budapest, 2025. november 5.


Tisztelettel:

Parragh Dénes
ügyvezető


MELLÉKLET

1. számú melléklet:
Hatásterület ábrázolása

HHE Sarkad Kft.
HHE-Nyékpusztai Gázüzem pontforrás létesítési engedélykérelem



1:5 000

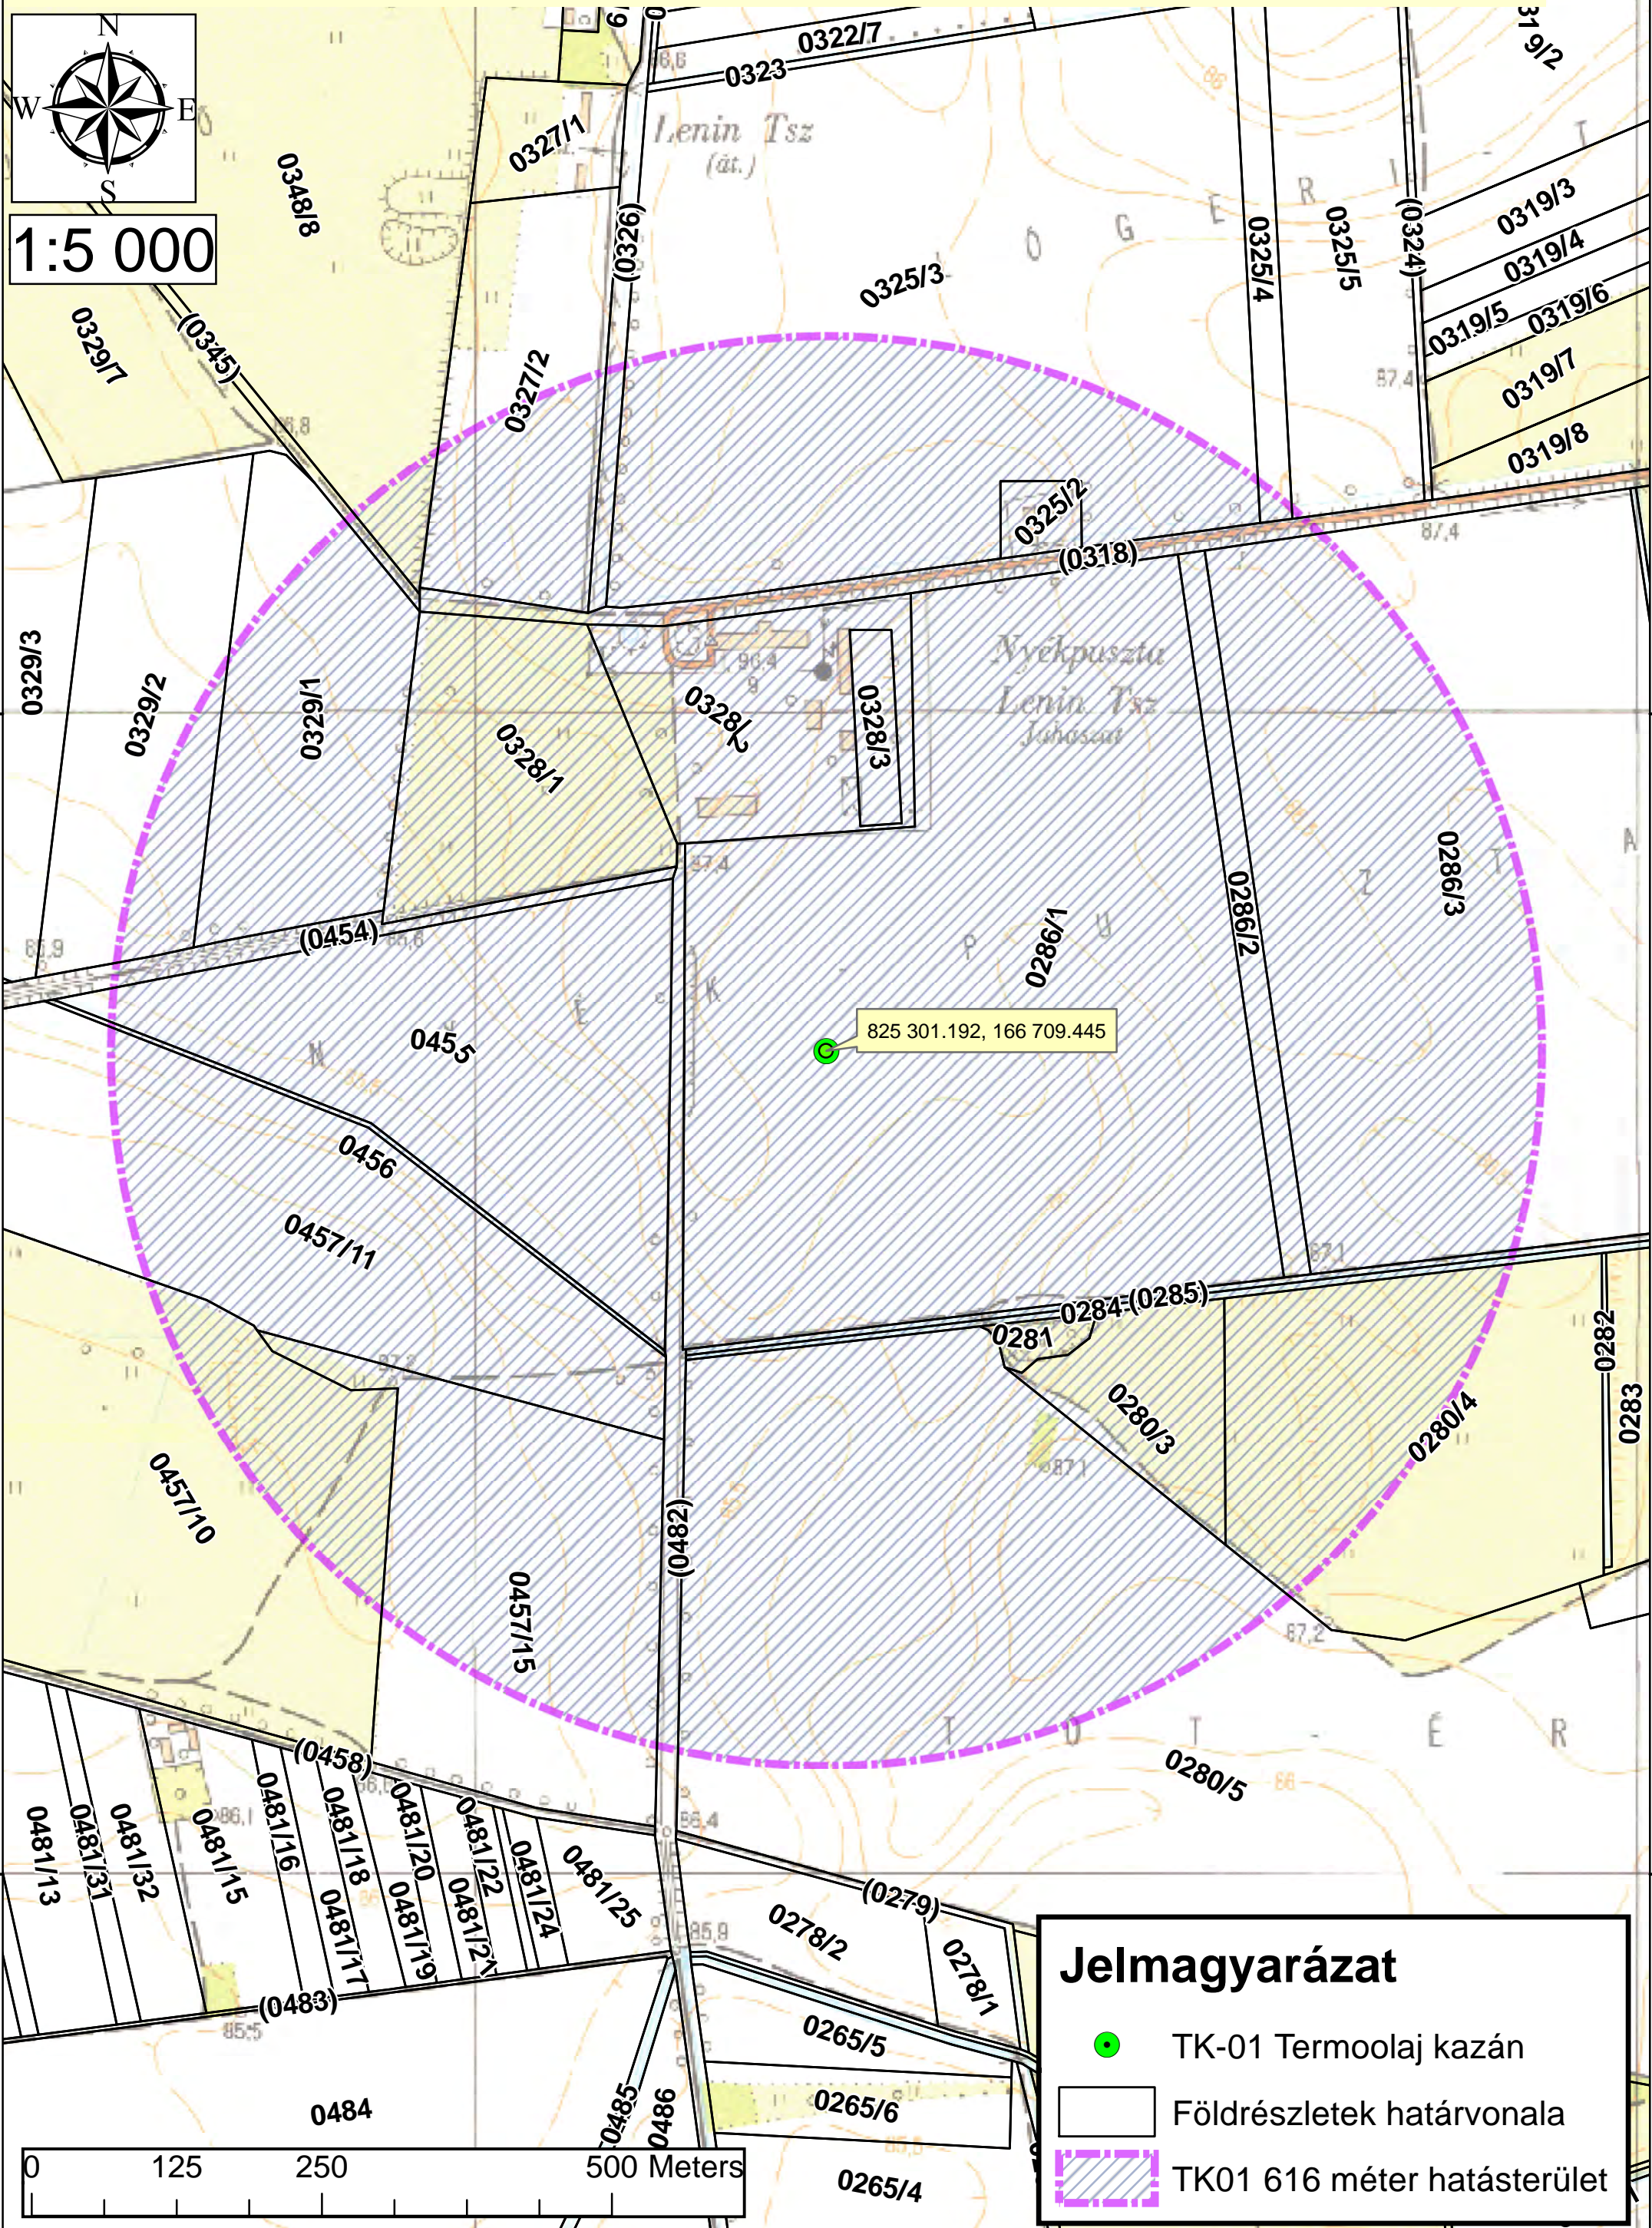

Jelmagyarázat

- TK-01 Termoolaj kazán
- Földrészletek határvonala
- TK01 616 méter hatásterület