

A tervezett bányatelek határ töréspontjainak koordinátái
EOV rendszerben

Sarokpont	Y (m)	X (m)	Z (mBf)
1	787100.08	299159.92	105.20
2	787114.92	299399.92	105.00
3	787145.08	297490.08	104.20
4	788574.92	297399.92	104.50
5	788700.08	296114.92	102.50
6	787828.85	295711.85	104.00
7	787775.13	295551.28	103.00
8	787717.16	295987.71	101.30
9	787654.60	296122.19	100.80
10	787587.63	296254.57	102.10
11	787516.78	296385.42	102.40
12	787433.02	296311.78	101.50
13	787382.72	296518.75	101.30
14	787271.83	296490.07	101.40
15	787229.57	296478.97	101.40
16	787225.97	296497.85	101.60
17	787210.30	296494.98	101.70
18	787199.99	296493.40	101.80
19	787180.10	296489.83	102.10
20	787153.11	296484.98	102.20
21	787145.76	296482.60	102.30
22	787101.09	296473.33	102.40
23	787066.18	296465.50	102.60
24	787031.57	296457.82	102.50
25	786951.56	296439.98	102.40
26	786920.08	296499.92	102.80
27	786634.99	296465.59	102.00
28	786632.08	296565.92	101.50
29	786611.92	296559.92	102.00
30	786480.08	296991.92	102.80
31	786459.62	296992.00	102.90
32	786255.24	297413.53	103.00
33	786061.04	297759.39	103.50
34	786042.16	297752.23	103.50
35	786000.08	297790.28	103.50
36	785899.62	297880.86	104.00
37	785887.00	296853.90	104.70
38	785663.00	296860.40	104.80
39	785529.20	298710.70	104.90
40	785509.70	298716.50	105.00
41	785500.00	298736.60	105.00
42	785481.60	298768.80	105.20
43	785472.1	298778.69	105.20
44	785984.92	298944.92	106.60

A bányatelek területe: 574 ha 9963 m²
Alaplapjának tengerszint feletti magassága: +72,0 mBf
Fodólapjának tengerszint feletti magassága: +107,14 mBf

Jelkulcs:

SZIGETKAVICS KFT

1239 Budapest Grassalkovich út 255.

ÓNOD VII - HOMOKOS KAVICS, HOMOK, AGYAGOS TÖRMELEK

Bányatelek térkép


M=1:4000

Készült: 2021. április 4. az állami alapadatok a földhivatali kataszteri és az 1:10000 m. a. térkép alapján

szerezte: Tóth Ferenc
Térkép száma: Ónod VII./B/2021

Hites bányamérő: neve: Tóth Ferenc nyilv. száma: 3160 aláírása
A bánya minősítése: a főbb bányászati szempontjából nem minősített.

A bányavállalkozó cég szerző aláírása:

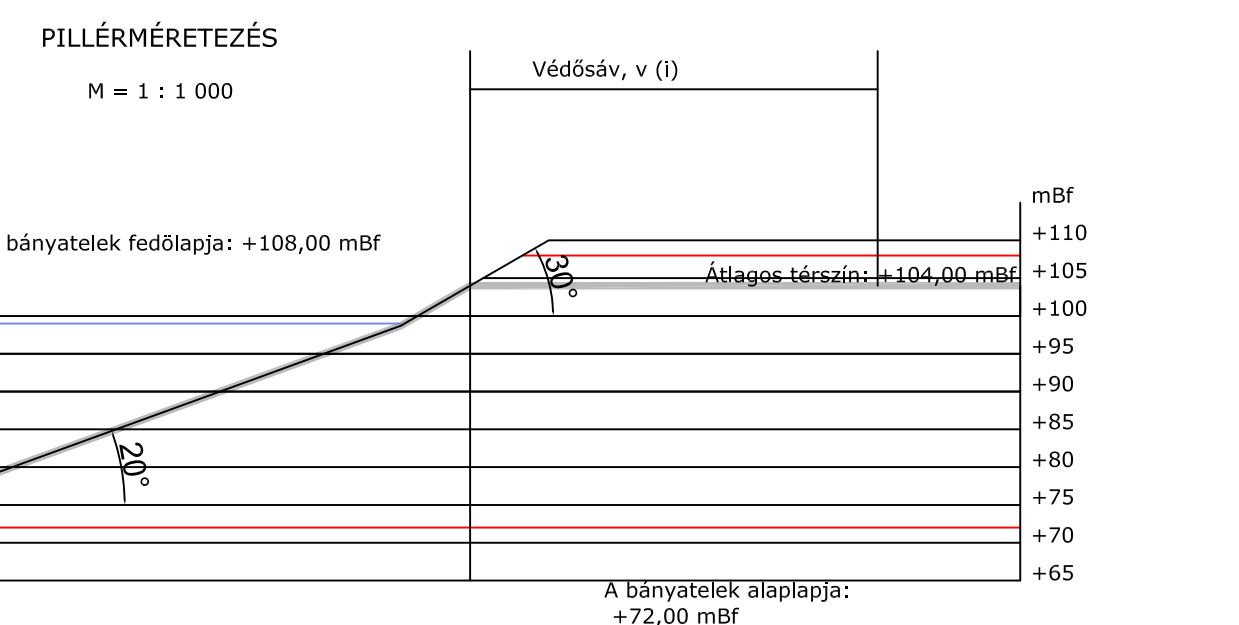

JELMAGYARÁZAT

- Régeszeli hely
- Kutatókút száma, magassága, talpmélysége
- védősáv (pillér felszíni metszéspontja)
- pillérvonal a bányatelek alaplapjának skáláján
- bányatelek határ
- szomszédos bányatelek határ
- gázvezeték
- MVM NET ZRT. alólműhely hálózati - ÜHK

Védősáv, v (I) mértéke
A védősáv mértéke a bányatelek határ esetén pv = 5 m, az idegen létesítmények esetében a szakhatóságok által meghatározott.

-120 KV-os távvezeték: a szélső áramszálaktól 13 m a szélső áramszál távolsága a nyomvonalától:
Felsőszolca - Sajószöged légvezeték esetében: 5,0 m
Nyék EMÁSZ - Sajószöged légvezeték esetében: 4,0 m
Nyék MÁV - Sajószöged légvezeték esetében: 2,5 m

-20 KV-os távvezeték: a szélső áramszálaktól 5 m

-3602 sz. közlekedési út: az út tengelyétől 50 m
-Sajólad 050 hrsz-ú út autópályára felüljáró szakasza: az út tengelyétől 50 m
-Ónod 058 hrsz-ú közút: az út tengelyétől 50 m
-M 30-as autópályára
-HOL gázvezeték: 28 m az út tengelyétől 100 m
-TVK ellen vezeték: 11 m
-PANTELL hírközlő kábel: 3 m
-Tigáz nagyköznyomású gázvezeték: 9 m

FÖLDTANI ÁTLAGSZELVÉNY

