

JELMAGYARÁZAT

Tartószerkezet (54 panelos)

Tartószerkezet (108 panelos)

Kapcsolóállomás

Transzformátor 2500kVA

Transzformátor 6300kVA

Kerítés

132 kV

Védőtávolság 5m

Telekhatár

GÁS- GÁS- GÁS

22kV légkábel

Vízvezeték


SZV- SZV-

Szennyvíz

Belső út

FIGYELEM! AZ ÉRINTETT KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ CÉGEKTŐL A LKIVITELEZÉS IDEJÉRE SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI!

**Figyelem!**  
A kiviteli tervezés során a meglévő árkok partéleinek felmérését el kell végezni!  
A felmérést követően a kiviteli tervek elkészítésekor a 83/2014.(III.14.) Kormány rendeletben meghatározott parti sávra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani!

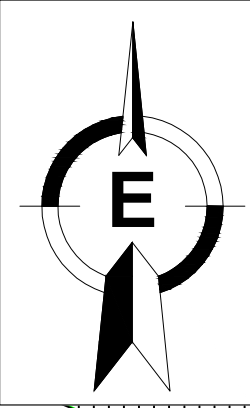

Miskolc külterület hrsz 0145/1-2, 0147/23-24, 0136-0139, 0135/9-13, 0135/2-8  
ingatlanokon létesítendő  
28,5 MW névleges teljesítményű hálózatra  
csatlakozó naperőmű elrendezési rajz

Készítette: Greenplan

Beruházó: NES Zrt.

Megjegyzés:

Rajkszám: M\_5.0\_001

Verziószám: 02

Lapméret: A3

Dátum: 2024.05.30.

Méretarány: M 1:3500

Lapszám:H-01