

JELMAGYARÁZAT

Tartószerkezet (54 panelos)

Tartószerkezet (108 panelos)

Kapcsolóállomás

Transzformátor 2500kVA

Transzformátor 6300kVA

Kerítés

132 kV

Védőtávolság 5m

Telekhatár

Gázvezeték

22kV légkábel



Vízvezeték

Szennyvíz

Belső út

FIGYELEM! AZ ÉRINTETT KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ CÉGEKTŐL A LKIVITELEZÉS IDEJÉRE SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI!

Figyelem!
A kiviteli tervezés során a meglévő árkok partéleinek felmérését el kell végezni!
A felmérést követően a kiviteli tervek elkészítésekor a 83/2014.(III.14.) Kormányrendeletben meghatározott parti sávra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani!

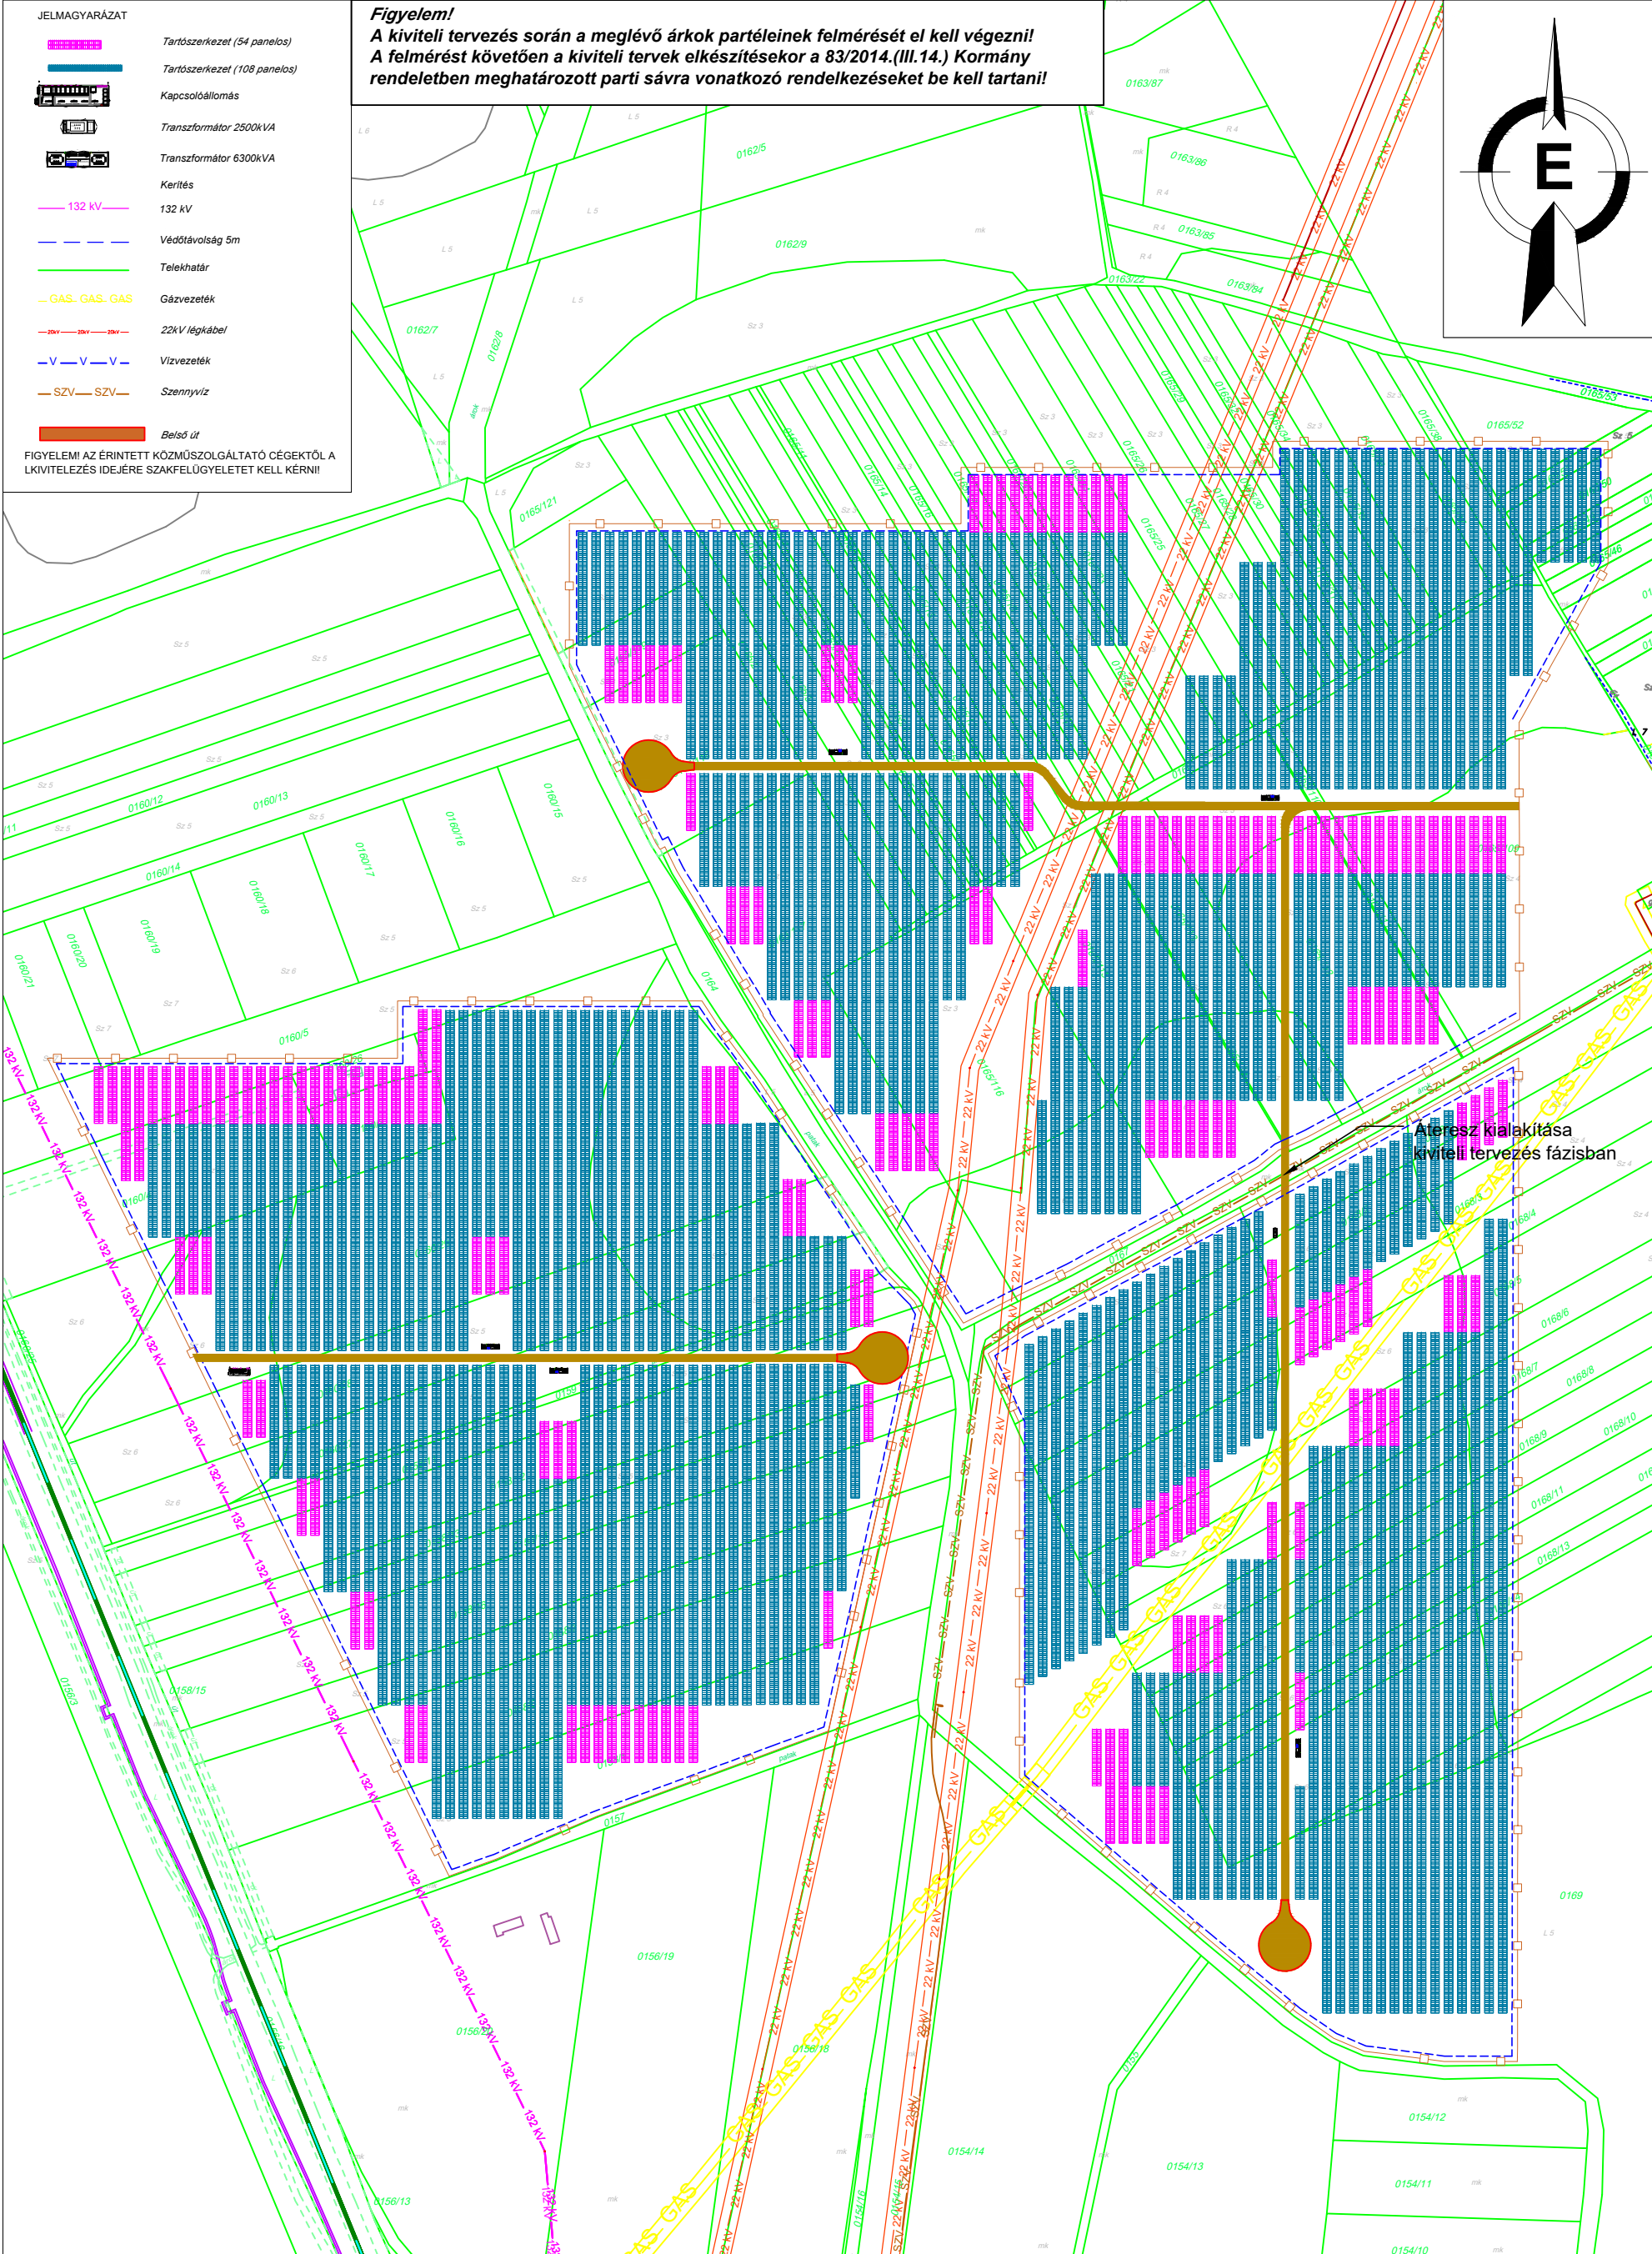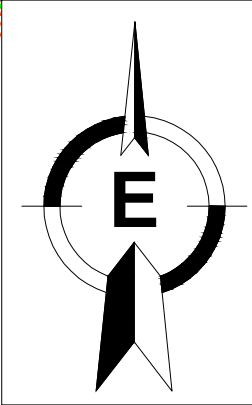

Miskolc külterület hrsz 0160/3-5, 0160/26-29, 0159, 0158/1, 0158/6-7, 0158/11-14, 0158/16, 0168/2-18, 0169/1, 0165/109-120, 0166, 0165/3-38, 0165/44-52, 0165/54 ingatlanokon létesítendő			Rajzszám: M_5.0_001	
31,5 MW névleges teljesítményű hálózatra csatlakozó naperőmű elrendezési rajz			Verziószám: 03	Lapméret: A3
Készítette: Greenplan	Beruházó: NES Zrt.	Megjegyzés:	Dátum: 2024.06.10.	
			Méretarány: M 1:3500	Lapszám:H-01