

A four-pointed star with labels N_y , E , D , and K at its points.

- 2 - 40/40től kezdődő tárgyazs szennyvíz átemelői gyűjtő; 50m3 és gyári rúd;
- 2 - máteremék és végzősi hulladékgyűjtő szennyvízének átemelői gyűjtőjének; 50m3 **HK**
- 2 - piszkosvízreli kocsimozs homogénizáló mőltárgy; 1,8m3 és HP 10 homogénizáló
- 2 - kombinált szennyvízgyűjtő és átemelő mőltárgy
- 2 - végzősreli kocsimozs szennyvíz átemelői gyűjtő és átemelő; 3m3 **HK**
- 2 - kőzetes rőcsőreli
- 2 - mőltárgyok pccalátöltésű átemelő szennyvíz gyűjtőjéi okna; 50m3 -nem üzemel
- 2 - máteremék vértelreli mőltárgy szennyvíz előkeletősi okna; 2m3
- 2 - báráltólási technológiájú szennyvíz és máteremékeke lakorálási átemelő szennyvíz gyűjtő és előkelető; 2m3
- 2 - máteremékeke zsírfogó okna mőltárgy felakaszt; 5m3
- 2 - kőzetes ülepítő; 75m3 **HK**
- 2 - kőzetes ülepítő előtti előkelető mőltárgy **HK**
- 2 - technológiájú zsírfogó okna **HK**
- 2 - tisztosvízreli kocsimozs, hamok- és előkeletősi oknákat; 10m3 **HK**
- 2 - lázap- és zsírfogó **HK**
- 2 - üzemel kőnyha zsírfogó; 1m3 **HK**

1. - ammónia lefejtő, 1000t hűtőgépház

 Vágócsarnok melegvízkazán kéménye

▽ - 1000t hűtőhőz géphőzo

CS1 }
CS2 }
CS3 } - 1.sz. portálval szemben lévő csapadékvíz vezetés
CS4 }
CS5 } - 5.sz. portálán lévő csapadékvíz vezetés Érintett
CS6 Területen kívül
CS7 Területen kívül
CS8 Érintett
CS9 Területen kívül


- ① - termelési veszélyes hulladék tároló
- ② - vérvüítés maradványából

- gázfogyasztással szemben (7 bar)

- a telephelyen áthaladó városi szennyvízcsatornába a Külső Méraes Patak és a raktház közt

- 2 db monitorong kút (FT1; FT2) a Gyöngyös város hidrologiai védőidom meghatározás keretében; 5. kapu mellett

Vízminőségi kárelhárítási eszközök és anyagok:
- a központi anyagokért

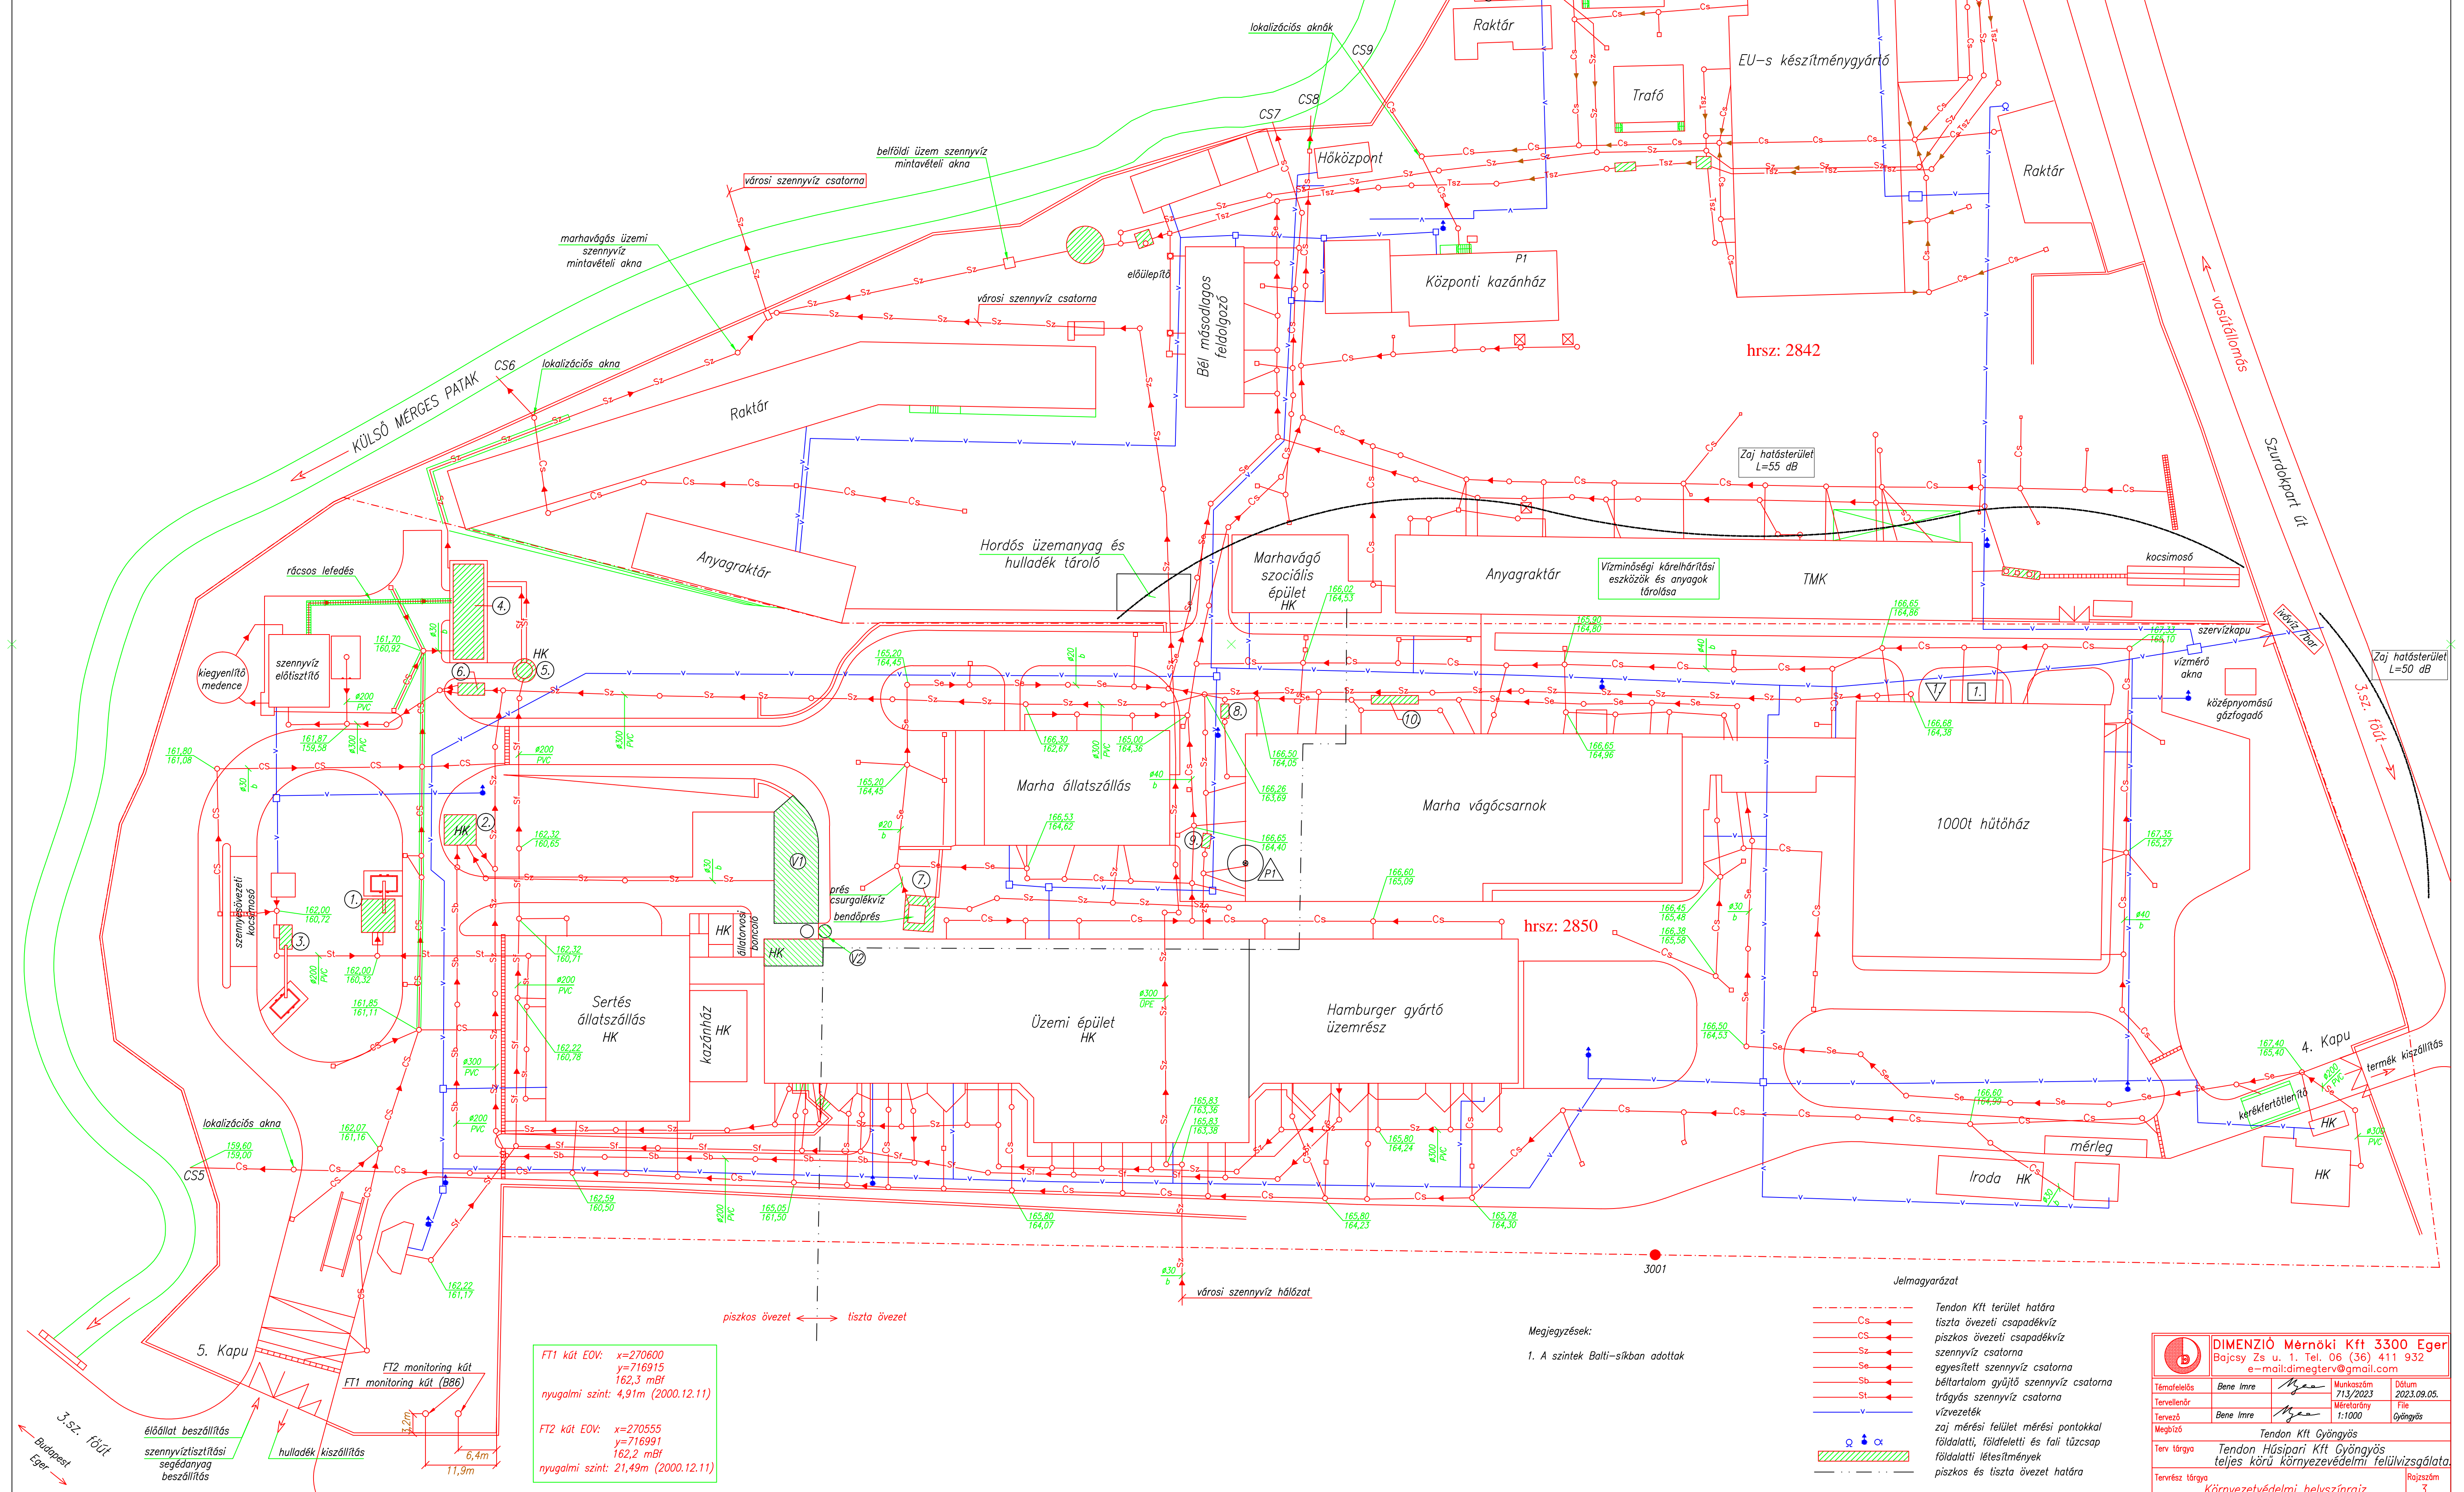

Megjegyzések:

Jelmagyarázat

The diagram illustrates the cross-section of a cable with the following components and labels:

- Tendon Kft terület határa**: Tendon Kft area boundary (indicated by a dashed line).
- CS**: Tisztó övezeti csapadékvíz (Clean zone precipitation water) - shown as a red line with a downward arrow.
- Sz**: Szennyvíz csatorna (Sewerage pipe) - shown as a red line with a downward arrow.
- Se**: egyesített szennyvíz csatorna (Unified sewerage pipe) - shown as a red line with a downward arrow.
- Sb**: állatorvosi gyűjtő szennyvíz csatorna (Veterinary collection sewerage pipe) - shown as a red line with a downward arrow.
- St**: trágás szennyvíz csatorna (Manure sewerage pipe) - shown as a red line with a downward arrow.
- V**: vízvezeték (Water supply pipe) - shown as a blue line with a downward arrow.
- g**: zaj mérték felületi pontokkal (Noise level surface points) - shown as a green line with a downward arrow.
- α**: földalatti, földalatti és fali tűzcsap (Underground, underground and wall fire tap) - shown as a green line with a downward arrow.
- α**: földalatti létesítmények (Underground facilities) - shown as a green line with a downward arrow.
- pi**: piros és tisztó övezet határa (Red and clean zone boundary) - shown as a green line with a downward arrow.

	DIMENZIÓ Munkaügyi Központ		
	1063 Budapest, Fehérvári út 96. sz. 1. em. Tel.: +36 (0)6 341 932 E-mail: dimenztv@gmail.com		
Térszék	Béres leírás	Munkakör	Dátum
Tervező		713/2023	2023.09.05.
Tervező	Béres leírás	Működési	Fizetés
Meghívó		1:1000	Gyógyász
Tendon Kft. Gyógyász			
Tendon Hűsiperi Kft. Gyógyász			
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat			
Tervező tárgya	Környezetvédelmi helyszínrajz.		Rajzszerkesztő
			3.