

## **Vízjogi engedélyek**



NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

<b>Ikt. szám:</b> 106-6/4/2007. <b>Műszaki előadó:</b> Pálfiné Jébert Tünde <b>Tel.:</b> 94/504-144 <b>Jogi előadó:</b> Sümeginé Szanyi Violetta <b>Tel:</b> 94/504-142	<b>Tárgy:</b> WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. (Celldömölk) szennyvíztisztítását biztosító vízilétesítményeinek vízjogi létesítési engedélye <b>Vízikönyvi szám:</b> Cinca/291.
---	---

## HATÁROZAT

A WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. (9500 Celldömölk, Pápai u. 27.) mint engedélyes részére a MÉLYÉPTERV - INFRASTRUKTÚRA Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 38.) által V-409 tervszámon készített tervdokumentáció alapján és az I., II., III. fejezetekben foglalt rendelkezések mellett

### v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok a WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. (Celldömölk) szennyvíztisztítását biztosító vízilétesítmények kivitelezéséhez.

#### I.

#### Az engedélyezett létesítmények főbb műszaki jellemzői

1. A vízilétesítmény helye: Celldömölk város  
(Vas megye)

#### Keletkező szennyvízmennyiség

A cukrász üzemben keletkező szennyvíz mennyiség  
 Kommunális szennyvíz 5 m<sup>3</sup>/d  
 Ipari szennyvíz 55 m<sup>3</sup>/d  
 Összesen: 60 m<sup>3</sup>/d

#### Szennyvízcsatornázás (ingatlanon belüli telepi vezetékek)

##### Nyers szennyvíz nyomóvezetéke

A meglévő nyers szennyvízátemelő nyomóvezetéke a D-i telekhatár előtt megszakításra kerül. A nyomóvezeték az újonnan kiépítésre kerülő NY-1 jelű nyomóvezetékekkel folytatódik és csatlakozik a szennyvíztisztító telep gépi finomszűrőhöz.

NY-1 jelű D 90 PE-HP 196,5 m

##### Tisztított szennyvíz nyomóvezetéke

A tisztított szennyvízátemelő a NY-2 jelű nyomóvezetéke csatlakozik a meglévő nyomóvezetékhez, ami a befogadó csatornába vezeti a szennyvizet.

NY-2 jelű D 90 PE-HP 199,4 m

## Szennyvíztisztítás

### A szennyvíztisztító telep helye

Celldömölk, WEWALKA gyár területén, annak DK-i sarkában a 0102/11 hrsz-ú terület.

### **A szennyvíztisztító telep kapacitása:**

Hidraulikai	60 m <sup>3</sup> /d
Szervesanyag terhelés	204 kg BOI <sub>5</sub> /d, 3400 LE

A szennyvíztisztítás technológiája:

Az üzemben összegyűjtött szennyvizet a meglévő átemelő továbbítja a kiépítésre kerülő szennyvíztisztító telep finom szűrőjére, ahol a szennyvíz szűrése, mechanikai tisztítása megtörténik. A leválasztott rácsszemét konténerben gyűjtésre, majd elszállításra kerül.

A mechanikailag előtisztított szennyvizet átemelő továbbítja felváltva a kiépítésre kerülő 2 db szakaszos üzemű SBR reaktorba, ahol a szennyvíz biológiai tisztítása történik. Majd ez után a tisztított szennyvíz átemelő nyomja át az előtisztított szennyvizet a befogadó közüzemi csatornahálózatba.

A tisztítás során keletkező fölösiszap az iszaptárolóba kerül bevezetésre, ahol a sűrítése történik. A dekantált vizet visszavezetik a mechanikailag tisztított szennyvízátemelőbe.

### **Tisztítás technológia sora**

#### Mechanikai tisztítás

A gépi finomrács főbb műszaki jellemzői

Maximális áteresztőképesség:	10 l/s
szítaperforálás	Ø 5,0 mm lyukméretű
P	0,75 kW
Beépítésre kerül:	1 db

#### Mechanikailag tisztított szennyvíz átemelő

Szennyvízátemelő térfogata:  $V_h = 25 \text{ m}^3$

Az átemelőbe beépítendő szivattyú: kapacitása:  $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$   
emelőmagassága:  $H = 4,0 \text{ m}$   
beépítésre kerül: 1 db üzemi és 1 db melegtartalék.

#### Biológiai tisztítás

SBR reaktor: 2 db szakaszos üzemelésű

Térfogata:  $V = 200 \text{ m}^3$  (medencénként)

Víz mélység: 8,0 m

A levegő ellátása finombuborékos mélylevegőztető rendszeren keresztül történik.

#### Biológiailag tisztított szennyvíz átemelő

Szennyvízátemelő térfogata:  $V_h = 25 \text{ m}^3$

Az átemelőbe beépítendő szivattyú: kapacitása:  $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$   
emelő magassága:  $H = 4,0 \text{ m}$   
beépítésre kerül: 1 db üzemi és 1 db melegtartalék.

#### A tisztított szennyvíz mennyiségmérés

A befogadóba bocsátott szennyvíz mennyiség mérése az átemelő nyomóágába beépítésre

kerülő 1 db NA 80-as indukciós mennyiségmérővel történik.

### Iszapsűrítő-tároló

A két SBR reaktorból a fölösiszap az  $V_h = 240 \text{ m}^3$  iszapsűrítő-tároló medencébe kerül bevezetésre.

### Iszap és hulladék elhelyezés

A keletkező hulladékok napi mennyiségben

Rácszemét:	86 kg/d	kb. 0,5 m <sup>3</sup> /d
Fölös iszap:	270 kg/d	
Sűrített iszap:		kb. 7,0 m <sup>3</sup> /d, 4,0 % szá tartalom

A rácsszemét és a sűrített iszap a Sárvári Hulladék Kezelési Kft.-hez kerül beszállításra.

### A tisztított szennyvíz befogadója

Celldömölk város közütemi csatornahálózata

### A tisztított szennyvíz kibocsátási határértékei

pH	6,5-9,5
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI <sub>k</sub> )	1000 mg/l
Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	500 mg/l
Szerves oldószer extrakt (SzoE)	150 mg/l
Összes foszfor (öP)	20 mg/l
Összes nitrogén (öN)	150 mg/l
10' ülepedő anyag	150 mg/l
Összes só	2500 mg/l

## II.

**Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala** szakhatósági állásfoglalását 5004-2/2007. számon az alábbi tartalommal adta meg.

A Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. – 9500 Celldömölk, Pápai u. 27. – szennyvíztisztítását biztosító vízellátástmenyek vízjogi létesítési engedélyezésével kapcsolatban megállapítottam, hogy a benyújtott, V-409 tervszámú tervdokumentáció nem ellentétes Celldömölk Város településrendezési tervével. Ennek alapján az engedély kiadása ellen építésigazgatási szempontból kifogást nem emelek.

E szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az elsőfokú érdemi döntés ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ügyfél az ezzel kapcsolatos jogát.

**Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete (Sárvár)** szakhatósági állásfoglalását 1869-2/2007. számon az alábbi előírásokkal adta meg:

- A tisztított szennyvíz minősége a közcsatornára bocsáthatóság határértékeinek feleljen meg.



- A védőterület függvényében valamennyi műtárgy zártságát biztosítani kell. Zaj és cseppszóródás ellen védett, valamint üzemzavar esetén gravitációsan, vagy gépi egységekkel leüríthető legyen.
- A kezelőszemélyzetnek fekete-fehér jellegű öltözöt kell biztosítani, melynek vízellátása ivóvízminőségű vízzel történhet.
- A szennyvízcsatorna hálózat vízzáróságát vizsgálati jegyzőkönyvekkel műszaki átadásig igazolni kell.
- A mintavételi lehetőséget a nyers és tisztított szennyvízből biztosítani kell.
- A rácsszemét fertőtlenítését követően helyezhető el kommunális szennyvíztelepen.
- A rácsszemét és a szennyvíziszap végleges elhelyezését és ártalmatlanítását üzembehelyezésig dokumentálni kell.

A **Kemenesvíz Víziközmű Kft.** (Celldömölk) 2007. szeptember 5-én kelt üzemeltetői hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg:

- Az üzemben keletkező ipari szennyvíz előtisztítása a helyi szennyvíztisztítóval oly mértékben valósuljon meg, hogy az előtisztított szennyvíz minősége – a mindenkori szabályozásnak megfelelően, a jelenlegi 2/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint – a közcsonnába bocsáthatóság feltételeinek megfelelően.
- Az üzem a próbaüzem lezárásáig akkreditált laboratórium által végzett mérési eredményekkel igazolja, hogy az engedélyben előírt határértékeket, illetve küszöbértékeket folyamatosan és tartósan betartja.
- A közcsonnába bocsátott előtisztított szennyvíz mennyiségét hitelesített mennyiségmérővel köteles mérni.
- A sikeres próbaüzemet követően a Kemenesvíz Víziközmű Kft.-vel új Szolgáltatói szerződést kell kötni.

### III.

1. Ezen vízjogi létesítési engedély **2009. november 30-ig** érvényes. A kivitelezés megkezdését nyolc nappal előbb be kell jelenteni az engedélyező vízügyi hatóságnak.
2. Az engedélyezett vizimunkákat az I., II., III. fejezetben és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell végezni. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
4. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni és a műszaki átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni őket, esetleges távolmaradásuk esetén az eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
5. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben az engedélyezett tervtől való eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni, majd az üzembe helyezést követő 60 napon belül az átvett – 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben és mellékletében meghatározottak szerint összeállított – tervdokumentációt 8 példányban a vízügyi hatósághoz be kell nyújtani vízjogi üzemeltetési engedélyezés, illetve vízjogi üzemeltetési engedélymódosítás céljából.
6. Az üzemben keletkező szennyvizek csak az előtisztító telepen keresztül vezethetők a közcsonnába.
7. A befogadóba vezetett tisztított szennyvizek minőségének meg kell felelni az előírt kibocsátási határértékeknek.

8. Jelen engedélyben nem szereplő komponensek tekintetében a tisztított szennyvizek kibocsátási határértékeinek meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendeletben előírtaknak.
9. A szennyvíztisztító rendszer műszaki átadás-átvételét követően 3 hónapos próbaüzemet kell végezni. A kibocsátónak akkreditált laboratórium által végzett mérésekkel kell igazolni, hogy az engedélyben előírt határértékeket tartósan és folyamatosan betartja.
10. A próbaüzem lefolyásáról és a vizsgálati eredményekről próbaüzemi zárójelentést kell készíteni, amit az üzembe helyezési eljárás előtt meg kell küldeni Felügyelőségünknek.
11. A szennyvíztisztító telepet elhagyó tisztított szennyvíz mintavételi lehetőségét a kivitelezés során ki kell alakítani.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó, igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 36000,- Ft.

### **Indokolás**

A WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. (9500 Celldömölk, Pápai u. 27.) – a továbbiakban: Kft. - megbízásából eljáró MÉLYÉPTERV-INFRASTRUKTÚRA Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 38.) 2007. augusztus 21-én érkezett beadványában a Kft. szennyvíztisztítását biztosító vízellátási létesítmények vízügyi létesítési engedélyezését kérte hatóságomtól az általa V-409 tervszámon készített tervdokumentáció alapján.

A beadvány nem tartalmazta a Kemenesvíz Víziközmű Kft. üzemeltetői hozzájárulását és a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot, ezért 106-6/1/2007. számú ügyiratommal hiánypótlást rendeltem el, melynek teljesítése 2007. szeptember 19-én megtörtént.

Az engedélyezési eljárásba szakhatóságként Celldömölk Város Jegyzőjét és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézetét vontam be. A szakhatósági állásfoglalásokat határozatom II. fejezetében rögzítettem.

Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala 5004-2/2007. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következő.

„Jelen szakhatósági állásfoglalásomat a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 106-6/1/2007. számú megkeresésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 52. § (6) bekezdése alapján adtam ki.

A fellebbezési joggal kapcsolatos rendelkezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) pontja alapján írtam elő.”

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete 1869-2/2007. számú szakhatósági állásfoglalását a következők szerint indokolta.

„Állásfoglalásomat a 2004. évi CXL. tv. 44. § (1) bekezdése alapján adtam meg, figyelembe

véve a 253/1997. (XII.20.) Korm. sz. rendelet, a 201/2001. (X.25.) Korm. sz. rendelet, valamint a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM. rendelet előírásait.”

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízellátási létesítményeknek az adott helyen és módon történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik. Ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet 3. § alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.

A kibocsátási határértékeket a „felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletének figyelembe vételével adtam meg.

Az engedélyes a beruházással érintett terület feletti rendelkezési jogát tulajdoni lappal igazolta.

A Sárvári Hulladék Kezelési Kft. a szennyvíz tisztításából származó iszapok átvételéről 359/2007. számon nyilatkozott.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – a továbbiakban: Ket. – 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és annak mértékét a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-án és az 1. sz. melléklet IV. fejezet 2. pontján alapul.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetése érdekében külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

1. Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft.  
9500 Celldömölk, Pápai út 27..
2. Mélyépterv-Infrastruktúra Kft. 9700 Szombathely, Wesselényi u. 38.
3. Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
4. ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete 9600 Sárvár, Várkerület 4.
5. Kemenesvíz Víziközmű Kft. 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
6. Sárvári Hulladék Kezelési Kft. 9600 Sárvár, Ikervári u. 23.
7. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Szombathely, 2007. november 9.



A kiadmány hitelül

  
.....  
ügykezelő

**Lábdy Miklós sk.**  
**mb. igazgató**

**Vízikönyvvezető!**

**Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze be a Vas megyei vízikönyvbe a Cinca/291 vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat helyezze el a Vas megyei sz. vízikönyvi csomagban.**



NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz. 106-6/4/2007.

Ea.: Sümeginé Szanyi Violetta

Tel: 94/504-142

Tárgy: értesítés jogerőről

Melléklet: 3 pld. tervdokumentáció

*Vas megye  
5533. számú*

A 2007. november 9-én kelt, **106-6/4/2007.** számú határozatom, melyben a WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. (Celldömölk) szennyvíztisztítását biztosító vízellátási termékek kivitelezésére vízjogi létesítési engedélyt adtam, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 128. § (1) bekezdése alapján


**2007. november 29-én jogerőssé vált.**

**Kapja:**

WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. 9500 Celldömölk, Pápai út 27.

Szombathely, 2007. november 29.

**Sinka András sk.  
osztályvezető**



*A határozat hiteles*

*Sümei*  
ügykezelő



Vezető



Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató

H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: [vas.mki@katved.gov.hu](mailto:vas.mki@katved.gov.hu)



503/0976(3)-900(3)

**Szám:** 36800/363-11/2015/ált.

**Tárgy:** Celldömölk, WEWALKA Kft. Pápai u. 27. szám alatti üzemében keletkező szennyvizek tisztítását biztosító vízilétesítmények vonatkozásában 865-5/5/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

**Ügyintéző:** dr. Juhász Boglárka  
Csapó László

## H A T Á R O Z A T

A WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. (9500 Celldömölk, Pápai u. 27.; továbbiakban: Engedélyes), mint engedélyes részére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által 865-5/5/2009. számon kiadott, **Cinca/291. vízikönyvi számú** vízjogi üzemeltetési engedélyt egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett a Felügyelőség által 106-1/4/2007. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján kivitelezett vízilétesítménnyel – kérelemre –

### módosítom

az alábbiak szerint:

**1. Az engedély I. fejezete kiegészül az alábbi Vízigények ponttal:**

Vízigények:

- gazdasági célú ivóvíz:

28 m<sup>3</sup>/d  
850 m<sup>3</sup>/hó  
10 200 m<sup>3</sup>/év

- gazdasági célú egyéb:

15 m<sup>3</sup>/d  
441 m<sup>3</sup>/hó  
5 300 m<sup>3</sup>/év

Összes vízigény:

43 m<sup>3</sup>/d  
1 291 m<sup>3</sup>/hó  
15 500 m<sup>3</sup>/év

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel: 94/506-700  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

VKJ paraméterek:

Vízkészlet jellege: rétegvíz

Minősége: II. osztály

Mérsége: mért

**2. Az engedély I. fejezete kiegészül az alábbi Vízbeshzerzés ponttal:**

Vízbeshzerzés:

CelldömölK K-62 kataszteri számú kútból:

Hely:

	EOV Y	EOV X	HRSZ.	EOMA perem
K-62	507 299	215 170	CelldömölK 0102/11	133,90 mBf.

Főbb műszaki jellemzők:

Talp: 120 m

Csővezés: 0 – 44 m 315/305 mm KM PVC

0 – 120 m 140/127 mm KM PVC

Szűrő: 57-71 m, 72,5-74,5 m és 90-98 m mélységben

Nyugalmi vízszint: -6,81 m

Kútfej: kútaknában, a szivattyú nyomócsövéen visszacsapó szelep, mintavételi csap, vízóra került elhelyezésre, a kút 15 fm hosszú bekötővezetéKKel a csarnoképületbe csatlakozik be.

Gázfokozat: „A”

**3. Az engedély IV. fejezete kiegészül az alábbi előírásokkal:**

10. A vízmérő óra állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értéket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni. A vízmérő meghibásodását vagy a vízmérő cseréjét a vízhasználó a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Hatóság) felé nyolc napon belül be kell jelenteni, megadva az új vízmérő típusát, gyári számát, hitelesítési dátumát, alapállását, továbbá a víztermelő létesítmény vízikönyvi számát.
11. A vízmérő órát ötévente hitelesíteni kell, a mérési bizonylatokat a mérési naplóhoz csatolni kell.
12. A kút gázvizsgálatát ötévente el kell végezni, a vizsgálati eredményeket a mérési naplóhoz kell csatolni.
13. Az engedélyezett vízmennyiség után a mindenkori rendelkezésekben meghatározottak szerint vízkészletjárulék bevállási és fizetési kötelezettsége keletkezik.
14. Az engedélyezett tevékenység csak az engedély érvényességi ideje alatt végezhető.

**4. A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Sárvár) VA-04R/090/00403-6/2015. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel adta meg:**

1. A mélyfúrású kút belső 10 m-es védőterületét kerítéssel határoltan biztosítani kell.
2. A védőterület, valamint a szerelvények karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.



3. A kutakkal kapcsolatos beavatkozásokról üzemnaplót kell vezetni.
4. A vízkezelésben alkalmazottnak egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kell rendelkeznie.
5. Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a hálózati víz ivóvíz minőségét „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak alapján, az illetékes hatósággal egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőriztesse.
6. A hálózati víz minősége „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet A-B-C-D-E táblázat határértékeinek feleljen meg.
7. Ha a vizsgálatok során bakteriológiai, kémiai vagy biológiai vizsgálatok a határértéket meghaladják, az eltérés okát ki kell vizsgálni és a vizsgálatot soron kívül meg kell ismételni.
8. Ha a vízminőség nem felel meg a követelményeknek, erről az üzemeltető – az üzemeltetési szabályzatban előírt módon – haladéktalanul értesíti a fogyasztókat, vízügyi hatóságot, továbbá az illetékes hatóságot, amely dönt az üzemeltetés további feltételeiről.
9. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében – a foglalkozás feltételeként – külön jogszabály szerint – biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
10. A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.
11. A telephelyen a rovar-rágcsálóirtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente kétszer őszi és tavasszal el kell végezni.

**A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Szombathely)** 1486-1/2015. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

A fenti előírás határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **104.000,- Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) 5 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 52.000,-Ft.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj



megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes megbízásából eljáró VÉGH & VÉGH MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) 2015. január 6-án érkezett levelében a Hatóságtól kérte a Felügyelőség által 865-5/5/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítását a mellékelten benyújtott tervdokumentáció alapján.

A mélyfúrású kút a Felügyelőség által 106-1/4/2007. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján került kivitelezésre.

A kérelem és mellékleteinek hiányosságaira tekintettel a Hatóság 36800/363-2/2015.ált. számon hiánypótlást rendelt el, melynek teljesítési határideje 36800/363-8/2015.ált. számon meghosszabbításra került. A hiánypótlásban foglaltak teljes körű teljesítése megtörtént.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a hiánypótlás teljesítése után a beadvány tartalmazza: a kérelmet, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot, megvalósulási tervdokumentációt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyvet, a szükséges vizsgálati eredményeket és a vízföldtani naplót.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

**A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály (Sárvár)** VA-04R/090/00403-6/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult az engedély módosításához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Végh & Végh Kft. (Celldömölk, Sági u. 43.) kérelmére indult a Wewalka Kft. Celldömölk, Pápai u. 27. sz. alatt létesített vízilétesítmények (mélyfúrású kút) vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárása ügyében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. sz. – megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) bek. b) pontja alapján.*

*A benyújtott tervdokumentáció hiányos volt, nem tartalmazta a mélyfúrású kút 112-2/2007.sz. szakhatósági állásfoglalásomban előírt vízvizsgálati eredményeit, valamint a kútakna kialakítását (az akna szellőzése és vízmentessége megfelelőségének tanúsítását) sem dokumentálták, ezért hiánypótlást rendeltem el.*

*A hiánypótlás teljesítésére több lépcsőben került sor, mely 2015. április 20-án vált teljessé. A benyújtott tervdokumentáció a vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára vonatkozó közegészségügyi követelményeknek a fenti kiegészítésekkel megfelel.*

*A kikötéseket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az MSZ 7487/2-80. sz. szabvány, valamint a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet alapján írtam elő.*

*Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.*

*Illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (7) bek. alapján a 3. számú melléklet határozza meg.*

*Hatáskörömet a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) bek. b) pont ba) alpontja állapítja meg.”*

**A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Szombathely)**  
1486-1/1/2015. számú szakhatósági állásfoglalásban kikötés nélkül hozzájárult az engedély módosításához.

Döntését az alábbiakkal indokolta:

*„A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az érintett Celldömölk 0102/29 hrsz-ú „kivett telephely” művelési ágú ingatlan nem áll országos vagy európai közösségű jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.*

*A legközelebbi, természetvédelmi szempontból jelentős terület az észak-nyugatra, több mint 1,5 km-re lévő Ság-hegy, országosan védett tájvédelmi körzet, illetve Natura 2000 besorolású terület, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet értelmében európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló HUON 20001 jelű Ság-hegy Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület, amelyre a kutak üzemeltetése nincs hatással.*

*A terület erősen bolygatott flórájában az eredeti vegetáció nem ismerhető fel. A környező ingatlanok is mezőgazdasági hasznosításúak, illetve belterülethez tartoznak.*

*A 120 m talpmélységű kút az üzem vízigényét elégíti ki, biztosítja a sütemények előállításához szükséges vízmennyiséget, továbbá a berendezések tisztításához szociális igényekhez szükséges vízmennyiséget. A vízkitermelés a talajvízháztartásra és tárgyi illetve a környező területek flórájára hatást nem gyakorol.*

*Fentiek alapján megállapítottam, hogy a kut üzemeltetése védett vagy Natura 2000 jelölő fajokra, élőhelyekre jelentős hatást nem gyakorol, védett értéket nem veszélyeztet, következésképpen a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához a szakhatósági állásfoglalásomat megadtam.*

*A szakhatósági megkeresés 2015. február 6-án került hatóságomon iktatásra. Állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 44.§ (1) bekezdésében biztosított ügyintézési határidőn belül (30 nap) adtam meg.*

*Felügyelőségem hatáskörét a Korm. rendelet 31. § c) pontja, illetékességét a IV. számú melléklet 2. pontja határozza meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8.§ (1), 9.§ (1) és 17.§ (1) bekezdései, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.”*

Fentiek alapján az engedély módosításáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

Az előírásokat a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés a), e), f), h), 1a) pontjai, a 10. § (1) bekezdés, a termelt és szolgáltatott vizek

gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján tettem.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/D. §-a alapján tájékoztatom az Engedélyest a vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettségéről.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] 1. mellékletének 24. főszám 2.3. alszám, valamint 28. főszám alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú melléklete I. fejezet 24. főszám 2.3. alszám, valamint 28. főszám, valamint a 2. § (4) bekezdése szerint került megállapításra.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (3) bekezdése alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgt. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság a Felügyelőség jogutódja.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2014. szeptember 10. napjától hatályos 10. § (1) bekezdés 6) pontja alapján területi vízügyi hatóságként a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgt. 28. § (1) bekezdése 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékeségét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 2 hónap. Tájékoztatom, hogy a Hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

A határozat jogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vizikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

Szombathely, 2015. augusztus 6.

**Erdélyi Krisztián**  
**tűzoltó ezredes**  
**megyei igazgató**



nevében és megbízásából:

**Dr. Borbély Gábor**  
**katasztrófavédelmi hatósági osztály**  
**szolgálatvezető-helyettes osztályvezető**

Készült: 7 példányban

Egy példány: 7 oldal

Melléklet: VKJ tájékoztató 2. számúnak

Kapják:

1. sz. példány: Irattár

2. sz. példány: WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. 9500 Celldömölk, Pápai u. 27.

3. sz. példány: VÉGH & VÉGH MKT Kft. 9500 Celldömölk, Sági u. 43.

4. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9600 Sárvár, Várkerület 4. (Nova Szeűsz)

5. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (Nova Szeűsz)

6. sz. példány: Vízikönyv

7. sz. példány: VKJ

Vízikönyvvezető!

Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Vas megyei **Cinca/291.** vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat helyezze el az előbbi vízikönyvi számhoz tartozó vízikönyvi csomagban. A fennmaradó terveket az engedélyesnek küldje vissza.

Kérem, hogy a Vas megyei Cica/283. számú vízikönyvi csomagot a Vas megyei Cinca/291. számú vízikönyvi csomaghoz szerelje hozzá.

↓  
V/5416 com.

Vas/5553 com.



**Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Igazgató

H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Tel.: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: [vas.mki@katved.gov.hu](mailto:vas.mki@katved.gov.hu)



503/0976(3)-900(3)


**Szám:**36800/363-12/2015/ált.

**Tárgy:** Értesítés határozat jogerőre emelkedéséről  
**Ügyintéző:** Benkő Istvánné

A 2015. augusztus 6-án kelt 36800/363-11/2015/ált. számú határozat, mellyel a Celldömölk, WEWALKA Kft. Pápai u. 27. szám alatti üzemében keletkező szennyvizek tisztítását biztosító víztisztítási-művek vonatkozásában 865-5/5/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosításra került, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény 73/A. § (1) bekezdés alapján

2015. augusztus 24-én jogerőssé vált.

Szombathely, 2015. augusztus 31.



**Erdélyi Krisztián**  
tűzoltó ezredes  
megyei igazgató

nevében és megbízásából:

**Dr. Borbély Gábor**  
katasztrófavédelmi hatósági osztály  
szolgálatvezető-helyettes osztályvezető

Készült: 4 példányban

Egy példány: 1 oldal

Kapják:

1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft.  
9500 Celldömölk, Pápai u. 27.  
Melléklet: 2 pld. tervdokumentáció + 1 pld. vízföldtani napló
3. sz. példány: Vízikönyv
4. sz. példány: VKJ

---

**Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:**  
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel:94/506-700  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



**Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Igazgató

H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.  
Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: [vas.mki@katved.gov.hu](mailto:vas.mki@katved.gov.hu)



**Szám:** 36800/2964-7/2017.ált.

**Tárgy:** Wewalka Kft. Celldömölk, 0102/29 hrsz.-ú ingatlanra tervezett vízkezelés vízjogi létesítési engedélye

**Műszaki ügyintéző:** Pálfiné Jébert Tünde

**Jogi ügyintéző:** dr. Juhász Boglárka

**Vízikönyvi szám:** Cinca/339.

## H A T Á R O Z A T

**1./ A Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft.** (9500 Celldömölk, Pápai u. 27.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a MINERAL INVEST Kft. (9675 Böge, Szabadság u. 16.; a továbbiakban: Tervező) által 2017. április havi dátummal készített tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízlétesítmények megépítésére

### vízjogi létesítési engedélyt

adok.

### 2./ Létesül:

**Vízlétesítmény helye:** Celldömölk 0102/29 hrsz.  
Vas megye

### Vízellátás

WEWALKA Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. WEWALKA Kft. Celldömölk, Pápai u. 27. (Celldömölk 0102/29 hrsz.) alatti üzem vízellátását a 106-1/4/2007. számú vízjogi létesítési engedély alapján kiépült K-62 kataszteri számú rétegvizes kútból kívánják megoldani.

A 120 m talpmélységű K-62 kataszteri számú kút, a kúthoz tartozó kútakna, valamint a kútfej és a rátelepítendő szerelvények továbbá a 15 fm kútbekötő vezeték üzemeltetéséhez a 865-2/5/2009. szám alatt kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 36800/363-11/2015.ált. számú határozattal kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Az üzem vízellátását biztosító kút minősége vas, mangán és ammónium komponensek tekintetében az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25) Korm. rendeletben foglalt határérték közeli, ezért vízkezelő berendezés beépítése szükséges.

A tervezett vízkezelő a Celldömölk 0102/29 hrsz.-ú ingatlanon kerül elhelyezésre, ahol a kút létesült.

---

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



## Vízkezelés

A tervezett vízkezelés vas- mangántalanításból, valamint vízlágyításból, továbbá ammóniamentesítésből áll.

A vas- mangántalanítás és a vízlágyítás három párhuzamos ágon történik, ammóniamentesítésre a három ág egyesülése után kerül sor.

A vas- mangántalanításnál az oxidációt NaOCl vegyszeradagolással biztosítják. A vas- és mangántalanító szűrője 3 db tartályban lévő katalitikus (zöldhomok) szűrőrétegből áll.

A szűrőberendezések időszakonkénti öblítése 2 naponta éjszakánként történik szűrt kútvízzel. A visszaöblítés után hypo adagolással fertőtlenítésre kerül a töltet.

A vízlágyítást ioncserélő gyanta biztosítja. (A vízlágyítás alkalmazása opcióként történik.)

Az ioncserélő gyanta időszakonkénti öblítése (regenerálása) 2-3 naponta történik 26 %-os nátrium-klorid oldat adagolásával.

A nyersvízben lévő ammónia eltávolítása törésponti klórozással történik.

A törésponti klórozást OTH engedéllyel rendelkező Culligan UR berendezés biztosítja.

A vízkezelő berendezések a csarnoképület sarkába kerülnek telepítésre.

## Vízkezelés technológiai lépései

### Vegyszeradagolás:

Vas- mangántalanítás:	5 % -os NaOCl oldat folyamatos adagolását jelenti. A vegyszeradagoló vezérlését a nyers vízvezetéken lévő impulzusadó vízóra biztosítja.
Vízlágyító ioncserélő regenerálása:	26 %-os nátrium-klorid oldat
Ammónia eltávolítás:	HOCl oldat

### Szűrőberendezések műszaki adatai:

#### *Vas- és mangántalanító berendezés:*

1. – 2. ágon: 1 – 1 db BlueSoft (BS 3672 GT/75) tartály  
Kapacitása: 5 - 12 m<sup>3</sup>/h  
Elhelyezésre kerül: 2 db szűrőtartály párhuzamosan kapcsolva  
Szűrő felület: 0,62 m<sup>2</sup>  
Töltet tömege: 390 kg  
Szűrő visszamosása: saját szűrt tiszta vízből  
Visszamosási kapacitás: 19 m<sup>3</sup>/h  
Visszamosatási idő: max. 6 perc  
Visszamosás gyakorisága: 2 naponta (éjszakánként)  
Visszamosató víz mennyisége: 1,9 m<sup>3</sup>/alkalmanként  
Visszamosás utáni előszűrt víz mennyisége: 0,8-1,9 m<sup>3</sup>/alkalmanként  
Üzemi nyomás: 2,5 – 6 bar  
Szűrőellenállás: 0,1 – 0,8 bar
3. ágon: 1 db BlueSoft (BS 2472 GT/75) tartály  
Kapacitása: 5 - 12 m<sup>3</sup>/h



Elhelyezésre kerül: 1 db szűrőtartály  
Szűrő felület:  $0,28 \text{ m}^2$   
Töltet tömege: 171 kg  
Szűrő visszamosása: saját szűrt tiszta vízből  
Visszamosási kapacitás:  $8 \text{ m}^3/\text{h}$   
Visszamosatási idő: max. 6 perc  
Visszamosás gyakorisága: 2 naponta (éjszakánként)  
Visszamosató víz mennyisége:  $0,8 \text{ m}^3/\text{alkalmanként}$   
Visszamosás utáni előszűrt víz mennyisége:  $0,4\text{-}0,8 \text{ m}^3/\text{alkalmanként}$   
Üzemi nyomás: 2,5 – 6 bar  
Szűrőellenállás: 0,1 – 0,8 bar

Vízlágyító berendezés: 1. – 2. ágon: 1 – 1 db BlueSoft (BS 320 D1) tartály  
3. ágon: 1 db BlueSoft (BS 180 D1) tartály

Ammónia eltávolítása törésponti klórozással: 1db Culligan UR berendezés

#### ***A szűrők visszamosatása***

A vízkezelés során a szűrőkön lerakódott szennyeződések eltávolítása egy ellenáramú öblítéssel történik.

A vízkezelés során keletkező visszamosó és a visszamosás utáni előszűrt víz az üzem területén kiépült szennyvízcsatorna hálózaton keresztül, mechanikai szűrés után az üzemi SBR reaktor szennyvíz tisztítóra kerül, majd az onnan - az elfolyó tisztított ipari szennyvízzel együtt - nyomóvezetéken keresztül a városi szennyvízelvezető csatornahálózatba jut.

**3./ E vízjogi létesítési engedély 2019. június 30-ig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

#### **4./ Előírások:**

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot.
4. A Celldömölk, Pápai u. 27. (Celldömölk 0102/29 hrsz.) alatti üzem területén lévő cukrászüzem szennyvíztisztítás vízilétesítményei és a kiépült rétegvizes kút üzemeltetése jelenleg a 865-2/5/2009. szám alatt kiadott és módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A vízkezelő berendezés próbaüzemének befejezését követően 60 napon belül az üzem területén kiépült összes vízilétesítményt (vízellátórendszer és kezelő berendezés, szennyvízelvezető és kezelő berendezés, valamint es csapadékvíz-elvezető rendszer) tartalmazó, az aktualizált állapotnak megfelelő tervdokumentáció benyújtásával meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

A kérelemhez csatolni kell még a saját kút vízhasználatából származó szennyvíz fogadására vonatkozó közüzemi szolgáltató befogadói nyilatkozatát, vagy a fenti pontban előírt közüzemi szerződést, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyben nem szereplő, de meglévő vízilétesítmények műszaki átadás-átvételi eljárásáról készült jegyzőkönyveket.

5. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a Hatóságnak bejelenteni, és kérni a vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. Az engedélyezett vízilétesítményt az 1-4. pontokban és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kivitelezni.
7. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell vízjogi létesítési engedély módosítását.
8. A kiépített vízkezelő berendezések műszaki átadás-átvételét követően próbaüzemet kell tartani. A próbaüzemről naplót kell vezetni. A próbaüzemi zárójelentést az üzemeltetési engedélyezési tervdokumentációhoz csatolni kell.
9. A saját kútból kitermelt vizet szállító vízellátó rendszert a közműves ivóvíz hálózat rendszerrel összekötni nem lehet. A két vízellátó rendszert elkülönítve kell üzemeltetni. A közüzemi ivóvíz nem keveredhet a saját kútból kitermelt és kezelt vízzel.
10. A saját kútból történő vízhasználat során keletkező szennyvizek is a közcsatorna hálózatba kerülnek bevezetésre, amely után csatornadíjat kell fizetni.  
A csatornadíj korrekt elszámolása végett a saját kút vízhasználatából származó szennyvíz mérését meg kell oldani a saját kút üzembe helyezéséig. A szennyvíz mérőt és annak felszerelési helyét a közüzemi szolgáltató VASIVÍZ ZRt.-vel egyeztetni, illetve közüzemi szerződésben rögzíteni kell.

#### **4.1./ Szakhatósági előírások:**

**A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Sárvár)**  
VA-04/NEO/01185-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel megadta:

1. A vízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök és az alkalmazni kívánt technológiák vonatkozásában a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. A berendezés, az alkalmazott anyagok és termékek köre a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak feleljen meg.
2. A berendezés be-és kilépő vízvezetékét mintavételi szerelvényekkel kell ellátni.
3. A vízkezelő gépház szellőzését – a párasodás megakadályozása érdekében - biztosítani kell. A helyiség padozatát padlóösszefolyóval kell ellátni.
4. A vízkezelésben alkalmazottnak egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kell rendelkeznie.
5. A műszaki átadásig a vízminőséget akkreditál labor által végzett (un. „0”vizsgálattal) részletes bakteriológia-, kémiai vizsgálati eredménnyel dokumentálni kell.
6. A kezelt víz megfelelő minőségét a próbaüzem során vett 3-3 db részletes - bakteriológiai és kémiai paraméterekre - akkreditált laboratórium által végzett vizsgálati eredménnyel igazolni kell. A hálózati víz minősége „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001.(X.25.) Korm. sz. rendelet 1. sz. melléklet A-B-C-D –E táblázat határértékeinek feleljen meg.
7. A kivitelezés során:

- A munkahelyen, vagy annak közvetlen szomszédságában a munkavállalók részére kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani. A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
- A kivitelezés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat és a veszélyes hulladékokat elkülönítetten, zártan kell gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Ártalommentes elhelyezésükről, illetve ártalmatlanításukról gondoskodni kell.
- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók – tetanusz - elleni védőoltását.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely) VA-06/AKF05/2031-2/2017. számú szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.**

**A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.**

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **36.000,-Ft, melynek megfizetése megtörtént.**

Megállapítom továbbá, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23.900,- Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 18.000,-Ft.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A

díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal, mint másodfokú szakhatóság szakhatósági közreműködésének jogorvoslati eljárási díja 23.900,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-00289782-000000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

## INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező e határozat 2./, pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására 2017. április 21-én érkezett kérelmében vízjogi létesítési engedélyt kért a mellékelten benyújtott tervdokumentáció alapján.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét;
- az engedélyezési tervek 1 példányát;
- a tervezői jogosultság igazolását (Váradi Tamás: 01-7283);
- a Tervező nyilatkozatát a helyi építési szabályzatban foglaltaknak való megfeleléséről;
- az érintett ingatlan tulajdoni lapját (Celldömölk 0102/29 hrsz.);
- műszaki leírást.

A kérelem és mellékleteinek hiányosságaira tekintettel a Hatóság 36800/2964-2/2017.ált. számon hiánypótlást rendelt el, melynek teljes körű teljesítésére

- az engedélyezési és a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjainak befizetését igazoló bizonylat;

benyújtásával került sor.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóságok részére:

**A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Sárvár)**  
VA-04/NEO/01185-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező észben foglalt kikötésekkel hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Wewalka Kft (Celldömölk, Pápai u. 27.) megbízásából a MINERÁL INVEST Kft (9675 Bögöte, Szabadság u. 16.) kérelmére indult a Celldömölk, 0102/29 hrsz. alatti vízkezelő berendezés vízjogi létesítési engedélyezési eljárása ügyében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Szombathely, Ady tér 1. - megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt a 223/2014.(IX.4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bek. b) pontja alapján.*

A benyújtott tervdokumentáció áttanulmányozása során a vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára vonatkozó közegészségügyi követelményeknek való megfelelést vizsgáltuk.

A dokumentáció alapján az Euro-Clear Kft (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 65./A.) által összeszerelt Blue-Soft Gt sorozatnevű, zöldhomokkal töltött vas- és mangántalanító szűrő termékcsalád az OKI 2013. november 22-én kelt 6369-3/2013. sz. szakvéleménye alapján az OTH KEF-1015-3/2014. sz. ivóvízbiztonsági engedélyével, a vízlágyító az OTH KEF-890-3/2015. sz. engedélyével rendelkezik.

Az ammóniamentesítést Culligan UR berendezés törésponti klórozással végzi. OTH engedélye: KEF-11303-2/2014.

Állásfoglalásomat a 2004. évi CXL. tv. 44.§ (1) bekezdése alapján adtam meg, figyelembe véve a 123/1997. (VII. 18.) Korm. sz. rendelet, a 201/2001.(X.25.) Korm. sz. rendelet, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az MSZ 7487/2-80 sz. szabvány, valamint a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet előírásait.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét a 223/2014.(IX.4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bek. ba) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 2. sz. melléklet állapítja meg.

Az ügyfél az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely) VA-06/AKF05/2031-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.**

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A rendelkezésemre információk alapján megállapítottam, hogy az érintett, Celldömölk 0102/29 hrsz-ú „kivett üzemi terület” művelési ágú ingatlan nem áll országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi, természet-közeli élőhelyek a tervezési területtől keletre 650 m-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet /továbbiakban: Rendelet/ értelmében Natura 2000 területek, amelyek a HUBF 20015 Marcal-medence megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Területhez tartoznak.

A vízkezelő berendezések az üzem területén belül, a kút közelébe tervezettek, ahol az antropogén hatások következtében természet-közeli állapotok nincsenek, természet-közeli élőhelyek, védett állat- és növényfajok, természeti értékek előfordulása nem tapasztalható,

A 36800/363-11/2015/ált. számon módosított 865-5/5/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő kútból származó ivóvíz minősége nem megfelelő, a víz lágyítása, vas-, mangántartalma csökkentése illetve ammóniamentesítése szükséges, amelyet tárgyi berendezésekkel terveznek megoldani. A telephely saját szennyvíztisztítóval rendelkezik, a visszamosó vizeket a csatornarendszerre vezetik tisztítás után.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy tárgyi vízi létesítmények kialakítása és üzemeltetése a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, élőhelyeket nem szünt meg, védett vagy jelölő fajokat nem veszélyeztet, tájképi változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.



*A szakhatósági megkeresés 2017. május 26-án került hatóságomra iktatásra. Állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény (továbbiakban: Tvt.) 76.§ (2) bekezdésében biztosított ügyintézési határidőn belül (21 nap) adtam meg.*

*Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Két.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.*

*A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A.§-a határozza meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény 8.§ (1), 9.§ (1), 17.§ (1) bekezdései, illetve a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.”*

A Hatóság 36800/2964-4/2017.ált. számon szakhatóságként megkereste Celldömölk Város Jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében. A szakhatósági megkeresés 2017. május 25-én került átvételre. Tekintettel arra, hogy a Hatósághoz a szakhatósági állásfoglalás a mai napig nem érkezett meg, és a megadásra rendelkezésre álló 21 nap letelt, ezért a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szakhatósági állásfoglalást megadottnak tekintem.

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § előírásainak és a Ket. 71. § (1) bekezdésének figyelembevételével engedélyeztem.

Az előírások 1. pontjában foglaltakat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel írtam elő.

Az előírások 2. pontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésére tekintettel írtam elő.

Az előírások 3. pontjában foglaltakat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel írtam elő.

Az előírások 4. pontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-ában tekintettel valamint az alábbiak alapján írtam elő:

A rendelkezésemre álló iratelőzményeket áttanulmányozva megállapítottam, hogy az Engedélyes a Celldömölk, Pápai u. 27. alatti üzemében keletkező szennyvizek tisztítását

biztosító vízilétesítményeinek üzemeltetéséhez 865-5/5/2009. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, amely 36800/363-11/2015. ált. számú határozattal módosításra került a 106-1/4/2007. számú vízjogi létesítési engedély alapján kiépült rétegvizes kút vonatkozásában.

A hatóság vízikönyvi okmánytárában elhelyezett iratok és vízikönyvi tervdokumentációk alapján az Engedélyes 2644-4/2/2012. számú határozattal (érvényességi idő meghosszabbításának tekintetében) módosított, 577-1/1/2010. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyt kapott a 60 m<sup>3</sup>/d kapacitású szennyvíztisztító 120 m<sup>3</sup>/d kapacitásra történő bővítésére, valamint 2644-7/4/2012. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott a cukrászüzem bővítés csapadékvíz-elvezetését biztosító vízilétesítmények kivitelezéséhez.

A fentiekben felsorolt vízjogi létesítési engedélyeknek az érvényességi ideje lejárt, üzemeltetésükhöz vízjogi üzemeltetési engedély nem került kiadásra, viszont a jelen eljárás keretében benyújtott engedélyes tervdokumentáció a csapadékvíz-elvezető csatornát tartalmazza, mint meglévő vízilétesítményt. Így szükségessé vált a még vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező kiépített vízilétesítmények vonatkozásában az engedély beszerzésének előírása.

Az előírások 5. pontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésére tekintettel írtam elő.

Az előírások 6. pontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésére tekintettel írtam elő.

Az előírások 7. pontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére tekintettel írtam elő.

Az előírások 8. pontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (11) bekezdése alapján határoztam meg.

Az előírások 9-10. pontjaiban foglaltakat a víziközmű-szolgáltatásáról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 79. § (4) bekezdése, és a 63. §-ában foglaltak alapján írtam elő.

Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető. Felhívom a figyelmet arra, hogy a Vgtv. 33/B. § (1) bekezdése szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított 45 nap, melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 1. mellékletének 2.7. a) pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI.6. pontja alapján állapítottam meg.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú melléklete 2.7. a) pontja, valamint a 2. § (1) bekezdése szerint került megállapításra.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (3) bekezdése alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv.28. § (1) bekezdése 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a Vgtv. 33/B. § (1) bekezdése szerint 45 nap.

A határozat jogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesítem.


Jelen határozat vizikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

Szombathely, 2017. június 19.



**Dr. Bognár Balázs t. ezredes**  
**igazgató**

nevében és megbízásából:

  
**Dr. Borbély Gábor**  
**katasztrófavédelmi hatósági osztály**  
**szolgálatvezető-helyettes osztályvezető**



Készült: 7 példányban

Egy példány: 11 oldal

Kapják:

1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. 9500 Celldömölk, Pápai u. 27
3. sz. példány: MINERAL INVEST Kft. 9675 Bögöte, Szabadság u. 16.
4. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, 9600 Sárvár, Várkerület 4. (N.SZ.)
5. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (N.SZ.)
6. sz. példány: Celldömölk Város Jegyzője, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
7. sz. példány: Vízikönyv

Tisztelt Vízikönyvvezető!

Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Vas megyei vízikönyvbe a **Cinca/339.** vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat és a tervdokumentáció 1 példányát helyezze el a vízikönyvi számhoz tartozó vízikönyvi csomagban.



**Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Igazgató**

H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.  
Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: [vas.mki@katved.gov.hu](mailto:vas.mki@katved.gov.hu)



**Szám:** 36800/2964-8/2017.ált.

**Tárgy:** Értesítés határozat jogerőre emelkedéséről  
**Ügyintéző:** Benkő Istvánné


A 2017. június 19-én kelt 36800/2964-7/2017.ált. számú határozat, melyben a Wewalka Kft. Celldömölk, 0102/29 hrsz.-ú ingatlanra tervezett vízkezelés vízjogi létesítési engedélye került kiadásra, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján

**2017. július 10-én jogerőssé vált.**

Szombathely, 2017. július 13.

**Dr. Bognár Balázs tő.ezredes**  
**igazgató**

**névében és megbízásából:**



**Dr. Borbély Gábor**  
**katasztrófavédelmi hatósági osztály**  
**szolgálatvezető-helyettes osztályvezető**

Készült: 3 példányban

Egy példány: 1 oldal

Kapják:

1. sz. példány: Irattár

2. sz. példány: Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. 9500 Celldömölk, Pápai u. 27  
melléklet: 1 pld. tervdokumentáció

3. sz. példány: Vízikönyv

**Ügyfélfogadás:**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

**Tárgy:** Wewalka Kft. cukrászüzeme Celldömölk, Pápai u. 27. (0102/29 hrsz.) csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

**Műszaki ügyintéző:** Mosonyi Gábor

**Jogi ügyintéző:** Kovács Sándor

**Vízikönyvi szám:** Cinca/322.

**H A T Á R O Z A T**

**1./ A Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft.** (9500 Celldömölk, Pápai u. 27.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a Karácsonyné Nedeczky Katalin (9700 Szombathely, Somlay A. u. 15.; a továbbiakban: Tervező) által 2020. novemberi dátummal készített tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények üzemeltetésére

**vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok.

**2./ Létesült:**

A vízilétesítmények helye: Celldömölk Pápai út 27. (Vas megye)

VOR	Objektum név	Objektum típus
APQ142	Sz-1 Wewalka Celldömölk saját célú csapadékvíz elhelyezés	Saját célú csapadékvíz elhelyezés
APQ145	Sz-2 és Sz-3 Wewalka Celldömölk saját célú csapadékvíz elhelyezés	Saját célú csapadékvíz elhelyezés
APQ139	Sz-2 és Sz-3 Wewalka Celldömölk kommunális vízhasználati egység	Kommunális vízhasználati egység
APQ137	Sz-1 Wewalka Celldömölk kommunális vízhasználati egység	Kommunális vízhasználati egység
APQ284	Sz-1	Felszín alatti vízbetáplálás – Vízterhelési pont
APQ287	Sz-2 és Sz-3	Felszín alatti vízbetáplálás – Vízterhelési pont

Vízrendszer: Rába (Marcal, Cinca)

Vízilétesítmény célja: csapadékvíz elvezetése szikkasztó aknába (mélyfekvésű terület, gravitációs vízvezetéssel nincs alkalmas befogadó)

Vízilétesítmény főbb műszaki paraméterei:

Befogadók:

Sz-1 szikkasztó (vízgyűjtő terület: 0,583 ha),  
Sz-2, és Sz-3 jelű szikkasztó (vízgyűjtő terület: 0,609 ha),

### **SZ-1 szikkasztó vízgyűjtő területe**

#### Sz-1 szikkasztó műtárgy

Szivárgó test

Talpmélység:	5,75 m
Akna szint:	129,30 mBf
Akna mélység:	3,0 m
Szikkasztó test mélység:	2,75 m
Talp fenékszint:	128,55 mBf
Tisztított burkolatvíz bef. szint:	132,0 mBf
Tiszta csapadékvíz bef. szint:	131,65 mBf
Átmérő:	6,0 m
Töltőanyag:	ZK szivárgótest (51,81 m <sup>3</sup> )
Tisztító és kezelő akna	

Átmérő: Ø 80 cm/ b  
Fedlapszint: 134,30 mBf  
Felső gyűrű és szűkítő elem előre gyártott szerkezet, az akna többi része monolit vasbeton szerkezetű.

- Cs 1-0 csapadécsatorna (gerinc) hossza 72,70 fm, ebből:

Befogadó:	Sz-1 szikkasztó akna
- 36,30 fm    D 200	KG-PVC cső
- 36,40 fm    D 315	KG-PVC cső
Fenékesése:	1,0 - 21,0 ‰
Műtárgyak:	3 db 80-as tisztítóakna 5 db 30 x 30 cm víznyelőakna. 1 db Techneau DHCLB 075AA/TBF Q=75 l/s olaj – iszapfogó műtárgy
Bekötő vezetékek:	119,20 fm    D200    KG PVC 59,50 fm    D 250 KG PVC

- Cs 1-1 csapadékcsatorna (gerinc) hossza 88,60 fm, ebből:

Befogadó:	CS-1,0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna 10. j. akna		
- 33,0 fm	D 250	KG-PVC cső	
- 55,60 fm	D 315	KG-PVC cső	
Csatorna fenékesése:	1,0 – 20 ‰		
Műtárgyak:	3 db 80-as tisztítóakna		
	8 db 30 x 30 cm víznyelőakna.		
Bekötő vezetékek:	119,20 fm	D 200	KG-PVC
	59,50 fm	D 250	KG-PVC

## **SZ-2; SZ-3 szikkasztók vízgyűjtő területe**

### SZ-2 szikkasztó műtárgy

#### Szivárgó test

Talpmélység:	5,00 m
Akna szint:	129,30 mBf
Akna mélység:	2,80 m
Talp fenékszint:	131,50 mBf
Csapadékvíz befolyási szint:	131,70 mBf
Túlfolyó folyásfenék szint:	131,70 mBf
Átmérő:	8,0 m
Töltőanyag:	kavics (110,5 m <sup>3</sup> )

#### Tisztító és kezelő akna

Átmérő:	Ø 80 cm/ b
Fedlapszint:	134,30 mBf
Felső gyűrű és szűkítő elem előre gyártott szerkezet, az akna többi része monolit vasbeton szerkezetű.	

### SZ-3 szikkasztó műtárgy

#### Szivárgó test

Talpmélység:	5,00 m
Akna szint:	129,30 mBf
Akna mélység:	2,80 m
Talp fenékszint:	131,50 mBf
Csapadékvíz befolyási szint:	131,70 mBf
Átmérő:	8,0 m
Töltőanyag:	kavics (110,5 m <sup>3</sup> )

#### Tisztító és kezelő akna

Átmérő: Ø 80 cm/ b  
Fedlapszint: 134,30 mBf  
Felső gyűrű és szűkítő elem előre gyártott szerkezet, az akna többi része monolit vasbeton szerkezetű.

Befogadók: SZ-2, SZ-3 jelű szikkasztó műtárgyak

#### Cs-2-0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna

Befogadó: SZ-2 jelű szikkasztó műtárgy olajfogó műtárgyon keresztül (SZ-3 jelű műtárgy az SZ-2 műtárgy túlfolyása esetén kapcsolódik be)  
Befogadó szint: 131,70 mBf  
Anyaga és átmérője: 89,00 fm DN 300 KG PVC  
Fenékesése: 3,0 – 18,0 ‰  
Bekötő vezetékek: 4,00 fm DN 200 KG PVC  
7,0 fm DN 300 KG PVC  
Műtárgyak: 3 db Ø80 cm /b monolit tisztító akna  
1 db 30×30 cm-es átfolyó rendszerű víznyelőakna  
rácsos víznyelő 33,00 fm  
1 db Techneau DHCLB 050 AA (TBF) Q = 50 l/s olajfogó műtárgy

#### Cst-3-0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna

Befogadó: SZ-2 jelű szikkasztó műtárgy (közvetlenül)  
Befogadó szint: 131,70 mBf  
Anyaga és átmérője: 90,50 fm DN 200 KG PVC  
98,80 fm DN 300 KG PVC  
Fenékesése: 3,0 – 16,0 ‰  
Bekötő vezetékek: 20,0 fm DN 200 KG PVC  
37,10 fm DN 250 KG PVC  
Műtárgyak: 2 db Ø80 cm /b monolit tisztító akna  
6 db 30×30 cm víznyelőakna

#### Cst-3-1 jelű csapadékvíz elvezető csatorna

Befogadó: Cst-3-0 jelű csapadékvíz elvezető csatorna 30. j. tisztító akna  
Befogadó szint: 131,84 mBf  
Anyaga és átmérője: 72,0 fm DN 300 KG PVC  
Fenékesése: 3,0 ‰  
Bekötő vezetékek: 6,0 fm DN 200 KG PVC  
Műtárgyak: 4 db Ø80 cm /b tisztító akna  
1 db 30×30 cm víznyelőakna

Vízjogi létesítési engedélyek száma: 11.569/3/2004.I.; 2644-7/4/2012.

**Felügyeleti kategória: III.**

**3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2036. december 31. napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

#### **4./ Előírások:**

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), és kérni a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
2. Az engedélyezett tevékenység csak a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje alatt végezhető.
3. A fenntartási munkákat az 1-4. pontokban, az engedélyezési tervdokumentációban és az üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint kell végezni, úgy, hogy a létesítmények rendeltetésüknek mindenkor megfeleljenek.
4. Az engedélyezett vízilétesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Az elvégzett módosítások, átépítések után az üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.
5. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a mellékletét képező engedélyezési (fenntartási) tervdokumentációval együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosult hatóságnak fel kell mutatni.
6. A csapadékvíz elvezető hálózatba a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja előírásainak megfelelő csapadékvíz vezethető.
7. Az olajfogók rendszeres és szakszerű ürítéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.

**4.1./ A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** VA/AKF-KTO/49-1/2021. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 134. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 1/H. §-a alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174. § c) pontja alapján 500.000,- Ft -ig terjedő pénzbírság szabható ki.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **80.000,-Ft**, melyet Engedélyes megfizetett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas



Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz **40.000,-Ft**.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező 2020. december 17. napján érkezett beadványában a Wewalka Kft. cukrászüzeme Celldömölk, Pápai u. 27. (0102/29 hrsz.) csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezését kérte.

Tárgyi vízilétesítmények a Hatóság által 11.569/3/2004.I. és 2644-7/4/2012. számon kiadott vízjogi létesítési engedélyek alapján kerültek kivitelezésre.

A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, meghatalmazását, mely szerint Tervező a nevében eljárhat;
- a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Karácsonyné Nedeczky Katalin, kamarai száma: 18-0224);
- az engedélyezési terv elektronikus úton megküldött példányát;
- Engedélyes igazolását az engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról;
- az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2020. november 22. napján kelt közműkezelői hozzájárulását;
- a Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft. 2020. november 22. napján kelt közműkezelői hozzájárulását;
- a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 2020. november 30. napján kelt közműkezelői hozzájárulását;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0631-089/2020. számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát.

Az eljárás során 36800/5801-3/2020.ált. számon hiánypótlás elrendelése vált szükségessé, melynek teljesítésére sor került, a kérelem teljessé vált.

A hiánypótlást követően az alábbi dokumentum került benyújtásra:

- a vízilétesítmények műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** VA/AKF-KTO/49-1/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A rendelkezésemre álló információk alapján megállapítottam, hogy a csapadékvíz-elvezető hálózat nyomvonala által érintett **Celldömölk 0102/29** hrsz.-ú „kivett üzemi terület” művelési ágú külterületi ingatlan nem áll országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.*

*A legközelebbi, természet-közeli élőhelyek a beruházási területtől dél-keletre, több mint 600 m-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet értelmében Natura 2000 területek, amelyek a HUON 20015 jelű Marcal-medence megnevezésű Kiemelt jelentőségű Természet-megőrzési Területhez tartoznak.*

*A több éven át tartó munkálatok során csapadécsatornák építésére, befogadó aknák, olajfogó műtárgyak, szikkasztók és egy szikkasztó tá kialakítására került sor.*

*Tárgyi építési munkák között melletti iparterületet érintettek, amely antropogén hatásokkal terhelt.*

*A rendszer már kiépült, továbbá a tiszta csapadékvíz az élővilágra nincs káros hatással, így megállapítható, hogy a beruházás természet-közeli élőhelyeket, védett vagy jelölő fajokat nem veszélyeztetett.*

*A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy tárgyi vízelétesítmények üzemeltetése a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, tájképi változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájáruláshoz megadtam.*

*Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.*

*A Vas Megyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A. §-a határozza meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 9. § (1), 17. § (1) bekezdései, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet/16. pont 10. alpontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.*

*A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020.(II.28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.”*

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízelétesítmények megfelelnek a Vgtv.-ben előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés c) pontja és az 1. melléklete alapján állapítottam meg.

Az engedély érvényességi idejét a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Előírásaim 1. és 4. pontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére tekintettel írtam elő.

Előírásaim 2-3. és 5. pontjaiban foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés alapján határoztam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. számú mellékletének 6. és 74. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. melléklete 6. és 74. pontja, valamint a 3. § (1) bekezdése szerint került megállapításra.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A határozat véglegessé válásáról Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Szombathely, 2021. elektronikus bélyegző szerint

**Roboz József tű. alezredes**  
**tűzoltósági tanácsos**  
**katasztrófavédelmi hatósági osztály**  
**szolgálatvezető**

Melléklet: -

Terjedelem: 9 oldal

Kapják: 1. sz. példány: Irrattár

2. sz. példány: Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft., 9500 Celldömölk, Pápai u. 27. - cégkapu

3. sz. példány: Karácsonyné Nedeczky Katalin, 9700 Szombathely, [REDACTED] - ügyfélkapu

4. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. - nova szeüsz

5. sz. példány: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 9700 Szombathely, Puskás T. u. 5. - cégkapu

6. sz. példány: VASIVÍZ Vas megyei Vízf- és Csatornamű Zrt., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. - cégkapu

7. sz. példány: Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó Kft., 9500 Celldömölk, Kossuth u. 14. - cégkapu

8. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. - nova szeüsz

9. sz. példány: Vízikönyv |

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
36800/273-3/2021.ált.

## Kutak adatai

település	kataszter	fúrásidőpon tja	helye	EOV Y	EOV X	terep mBf	talp	szűrő felső	szűrő alsó	nyug vízszint	nyug.vizsz mBf	üzemi vízszint	vízhoza m
Celldő mők	B-6.	1951	MÁV fűtőház Pápai u. mellett	506565	214958	136,02	154,5	144,9	152,6	-4,5	131,520	-6,5	300
Celldő mők	B-7.	1960	MÁV állomás Szabadság u. Transzformátorház és 1. sz. váltóállító Közp. torony között MÁV fűtő	506383	214925		90	73,5	85,5	-4,5		-11,3	360
Celldő mők	B-11.	1935	Baross u. 45. sz. előtt	505846	214675		50						60
Celldő mők	B-21.	1956	Zalka Máté u. 3. sz.Járási Közkórház Mosókonyha utcai végénél	506925	214300	135,04	184	171	181	-4,3	130,740	-14,3	280
Celldő mők	B-21/a.	1961	Zalka Máté u. 3. sz. Járási Közkórház Mosókonyha utcai végénél	506925	214300		184			-4,5		-14,7	170
Celldő mők	B-23.	1960	Sági u. 8. sz. Háziipari Szövetkezet udvarán	506776	214187		67			-6			60
Celldő mők	B-31.	1949	Alsóság. Hősök ligete Somogyi Béla u. Templom előtt	506394	211599	137,21	80,5			-6	131,210	-10	50
Celldő mők	K-32.	1961	MÁV Rendező p. u. Kocsifertőtlenítő állomás	508075	214300	130,734	319,5	266,5	314	2,02	132,754	0,4	50
Celldő mők	B-33.	1961	Strandfürdő mellett Vízmű I. sz. fúrás	505271	214862	127,646	250,3	216,1	245,8	3,85	131,496	1	100
Celldő mők	B-34.	1961	Strandfürdő mellett Vízmű II. sz. fúrás	505370	214829	127,848	102	49,5	96,1			0,45	60
Celldő mők	B-35.	1961	Strandfürdő mellett Vízmű III. sz. fúrás	505567	215136	128,07	199	162,2	193,5	2,5	130,570	0,25	144
Celldő mők	B-36.	1962	MÁV. állomás Gatter – fűrésztelep mellett az állomás ÉK - i részén	507000	214625	134,346	67	48,65	61,8	-6,6	127,746	-7	25
Celldő mők	B-38.	1970	Vízmű IV. kút 041/1 hrsz.	505064	215043	127,191	105	29,4	100	2,2	129,391	0,2	170
Celldő mők	K-39.	1981	Sághegyalja MTSZ Központi major	506507	211294	137,5	120	85	11,5	-9	128,500	-14	110
Celldő mők	K-40.	1989	Sárvári út mellett Hrsz: 036/4. Vízmű 7. sz. kútja	504872	215046	128,31	206	168	201	1,5	129,810	-5	600
Celldő mők	K-41.	2001	Sporttelep 1. Sz. öntözőkútja	506297	214130	133,5	76	60	72	-6,11	127,390	-22,09	110
Celldő mők	K-42.	2001	CELL-1. Hidegvizes kút	503702	212739	142,5	204	161	194	-11,02	131,480	-14,47	150

település	kataszter	fúrásidőpon tja	helye	EOV Y	EOV X	terep mBf	talp	szűrő felső	szűrő alsó	nyug vízszint	nyug.vízzsz mBf	üzemi vízszint	vízhoza m
Celldö mők	K-43.	2001	CELL-3. termál kút	503704	212730	142,5	1250	1132,1 8	1210,7	-24,66	117,840	-35,43	59
Celldö mők	K-44.	1996	"Sághegyalja" Rt. Festékküzem 1. Sz. kútja	509825	210587	131,712	38	31,3	34,3	-3,17	128,542	-5,51	30
Celldö mők	K-45	2003	Strandfürdő CELL-4 jelű termálkút	505702	212794	136,6	1245	1123	1202	0,0	136,600	-89	100
Celldö mők	K-46.	2003	Strandfürdő CELL-5 jelű termálkút	505704	212784	136,6	700	630	647	+1,05	137,650	-13,2	240
Celldö mők	K-47.	2003	Strandfürdő CELL-7 jelű hidegvizeskút	505689	212790	136,31	220	160,65	207,84	-7,15	129,160	-9,94	150
Celldö mők	K-48.	2003	Strandfürdő CELL-8 jelű hidegvizeskút	505692	212778	136,2	161,5	120,53	150	-7,7	128,500	-9,5	180
Celldö mők	B-49	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa SZFI/1. Jelű figyelőkút	506200	214917	129,775	25,1	22,1	24,1	-0,95	128,825	-23,7	20
Celldö mők	B-50	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa SZFI/2. Jelű figyelőkút	506200	214915	129,813	10,25	7,25	9,25	-0,98	128,833	-1,46	20
Celldö mők	B-51	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa SZFII. Jelű figyelőkút	505815	214678	130,578	28	25	27	-2,58	127,998	-26,89	18
Celldö mők	K-52	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa SZFIII/1. Jelű figyelőkút	504932	215056	127,428	27,35	24,35	26,35	0,5	127,928	-21,2	8
Celldö mők	K-53	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa SZFIII/2. Jelű figyelőkút	504932	215057	127,382	6,56	3,56	5,56	-1,1	126,282	-5,57	30
Celldö mők	K-54	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa SZFIV/1. Jelű figyelőkút	505897	215392	129,01	25,25	22,25	24,25	-2,46	126,550	-4,42	30
Celldö mők	K-55	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa SZFIV/2. Jelű figyelőkút	505897	215393	129,002	10,33	7,33	9,33	-2,48	126,522	-5,86	45
Celldö mők	B-56	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa Kf-1. Jelű figyelőkút	505814	214678	130,578	10,5	7,5	9,5	-2,2	128,378		
Celldö mők	K-57	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa Kf-2. Jelű figyelőkút	505527	213826	134,03	8	5	7	-2,0	132,030		
Celldö mők	K-58	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa Kf-3. Jelű figyelőkút	505360	214841	127,755	10	8	10	-2,0	125,750		
Celldö mők	B-59	2003	Celldömölki vízmű vízbázisa Kf-4. Jelű figyelőkút	506398	214984	132,271	10	8	10	-2,9	129,371		
Celldö mők	B-60	2006	Vulkán Fürdő Cell-6 jelű K-60 kat.sz termálkút Celli Kráter	506036	212729	136,95	1250	1121,5	1237	-29,6	107,35	-147,1	200



település	kataszter	fúrásidőpon tja	helye	EOV Y	EOV X	terep mBf	talp	szűrő felső	szűrő alsó	nyug vízszint	nyug.vizsz mBf	üzemi vízszint	vízhoza m
Celldö mölk	B-61	2007	Celli HUKÉ Kft. K-61 kat.sz. kút	508148	216193	134,24	100	82,6	90	-6,72	127,52	-12,3	100
Celldö mölk	K-62		Wewalka Kft. 1. sz. kút	507299,3	215170,7	133,85	120	57	98	-6,8	127,05	0	0
Celldö mölk	B-63	2016	Sport u. 8., Celldömölki Gyógyfürdő, Jufa 1. jelű kút	505788,5	212671,1	137,45	93,7	52,9	0	-6,83	130,62	-10,46	202
Celldö mölk	B-64	2016	Sági u. 216., Celli Sághegyalja Zrt., Szarvasmarha telep 2. sz. kútja	506444,8	211203,2	138,2	90	59,2	0	-8,77	129,43	-13,08	195

## **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos dokumentumok**

## 1. Cél

A **Wewalka Kft** tevékenysége során keletkező nem veszélyes, és veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó helyi szabályozás.

Az utasítás rögzíti a hulladékkezelés végrehajtásának személyi, tárgyi feltételeit, felelőseit.

## 2. Folyamatleírás

### HATÁLYA:

- **Területi hatálya:** Wewalka Kft. (9500 Celldömölk, Pápai Út 27.)
- **Személyi hatály:** A Wewalka Kft.-vel munkaviszonyban álló valamennyi dolgozóra, alkalmazottra vonatkozik.
- **Időbeni hatály:** Hatálybalépéstől visszavonásig érvényes

### VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Általánosan az alábbi hulladékgazdálkodási jogszabályok alkalmazandóak:

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
- 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
- 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

Utolsó változtatás:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Abteilungsleiterin QM QS	Abteilungsleiterin Qualitätsmanagement	Qualitätsmanagement
Farkas Barbara	Schick Alina	Fleck Nico
21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023

## **HATÁSKÖRÖK és FELELŐSSÉGEK**

- A hulladékkezelési utasítás elkészítéséért a telephelyvezető és szükség szerinti szakmai felülvizsgálataért a külsős környezetvédelmi megbízott (Végh & Végh Kft.) felelős.
- A hulladékkezelési utasítást és módosításait az Operatív Telephelyvezető és a minőségbiztosítás hagyja jóvá.
- Részfelelősök a részlegvezetők, akik a hulladékgazdálkodási utasítások gyakorlati megvalósításáért felelősek.

## **FELELŐSÖK ÉS RÉSZFELELŐSÖK MEGNEVEZÉSE ÉS FELADATAI**

### **A hulladékgazdálkodási rendszer külső felelősei (területileg illetékes**

#### **hatóságok, megbízott külső felelős szaktanácsadó)**

- a. Hatóság: Vas Megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség;
- b. Szakmai Felügyelet/Környezetvédelmi megbízott: Végh & Végh Kft

### **A hulladékgazdálkodási rendszer belső felelősei:**

Belső hulladékgazdálkodási rendszer hierarchiája:

#### **1.Hulladékgazdálkodási felelős (Környezetvédelmi megbízott Végh&Végh Kft)**

A Wewalka hulladékgazdálkodási felelőse a külsős környezetvédelmi megbízott:  
Végh Szilárd

Feladata:

A környezetvédelmi megbízottnak információs és konzultációs kötelezettségei vannak, minden üzemet érintő hulladékgazdálkodási kérdésben, beleértve a hulladékgazdálkodási aspektusokat a beszerzésnél.

<b>Utolsó változtatás:</b>	<b>Ellenőrizte:</b>	<b>Jóváhagyta:</b>
Abteilungsleiterin QM QS	Abteilungsleiterin Qualitätsmanagement	Qualitätsmanagement
Farkas Barbara	Schick Alina	Fleck Nico
21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023

- Az érintett üzem hulladékjogi előírásai betartásának felülvizsgálása és az azon alapuló értékeléseket
- Azonnal értesíteni az telephelyvezetőt a meglátásokról, különösképpen a hiányosságokról
- Ösztönözni a megvalósítások ésszerű szervezését az üzemet érintő hulladékjogi előírásokat figyelembe véve
- Tanácsadás a telephelyvezetésnek minden üzemet érintő hulladékgazdálkodási kérdésben, beleértve a hulladékgazdálkodási aspektusokat a beszerzésnél.
- Informálni az üzemvezetőket a hulladékkezelés költségeiről és a hulladék elszállításának szervezésekor felmerülő feltételrendszerről /feladatokról
- Felelős a hulladékgazdálkodási koncepciók előállításáért, aktualitásáért és szakmai megfelelőségéért

## **2. Telephelyvezető:**

- Rendszeres konzultáció a külsős szakmai megbízottal és részlegvezetőkkel
- Jogi felelősségvállalás a hulladékgazdálkodási folyamatok betarthatóságáért
- Hulladékkezelés optimalizálás és ehhez kapcsolódó folyamatok előmozdítása

## **3. Hulladékgazdálkodási részfelelősök (üzemi)**

- Az hulladékkezelésének megszervezése, a feladatok ellenőrzése.
- A hulladékkeletkezés helyén a hulladékok utasításnak megfelelő gyűjtésének, ideiglenes
- tárolásának, majd átadásának, elszállításának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, amennyiben
- szükséges, intézkedés megtétele.
- Ezen utasításnak megfelelő dokumentumok kitöltése, őrzése, megfelelő tárolása.
- A Wewalkánál az alkalmazott aktuális módszerek ismeretében a keletkező hulladékfajták identifikálása, javaslattétel a hulladék kezelésének megszervezésére
- Gyűjtőeszközök beszerzésére

## **A Wewalka hulladékgazdálkodási részfelelősei (Részlegvezetők):**

- Raktár: Tar Sándor
- Termelés: Nagy Szilárd
- Karbantartás: Kozma Barnabás
- QM: Farkas Barbara

Utolsó változtatás:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Abteilungsleiterin QM QS	Abteilungsleiterin Qualitätsmanagement	Qualitätsmanagement
Farkas Barbara	Schick Alina	Fleck Nico
21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023

#### **4. Egyéb a tevékenységhez kapcsolódó külsős vállalkozó-Hulladékkezelők:**

Bérleti szerződés értelmében a kommunális hulladék gyűjtéséért és elszállíttatásáért felel:

- Vasi Consulting Kft.
- Zalavíz
- Gremmel
- Kemenes Fém Kft.

A veszélyes hulladék elszállításaért és kezelésért felel:

- Megoldás Kft.

#### **HULLADÉKSZÉTVÁLASZTÁS munkautasítása:**

A 096 Hulladékszétválasztás

### **HULLADÉKTÁROLÓ KONTÉNEREK KEZELÉSE, ÜRÍTÉSE**

#### **Nyomókonténer elvitele**

A nyomókonténer telítettség felügyelete egy automata töltőrendszeren fut. ha a töltöttségi állapot ca. 75%-át, akkor a konténer jelez.

Ezt követően a Raktár megszervezi a hulladékmegsemmisítővel az elszállítást és a konténer cseréjét.


Ha technikai okokból a konténernél zavar lép fel, a megsemmisítő/újrahasznosító szervíz telefonos elérhetőségén lehet kommunikálni. Technikai hiba esetén (piros lámpa) szintén egy lámpa fog világítani.

#### **Udvari konténerek elvitele és cseréje**

A leselelytezett térszta gyűjtőkonténer cseréjét a raktár intézi az adott partnercégekkel.

A fémhulladék és veszélyes hulladék elszállítását a Karbantartási részleg vezetősége szervezi.

Utolsó változtatás:	Ellenőrizte:	Jóváhagyta:
Abteilungsleiterin QM QS	Abteilungsleiterin Qualitätsmanagement	Qualitätsmanagement
Farkas Barbara	Schick Alina	Fleck Nico
21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023

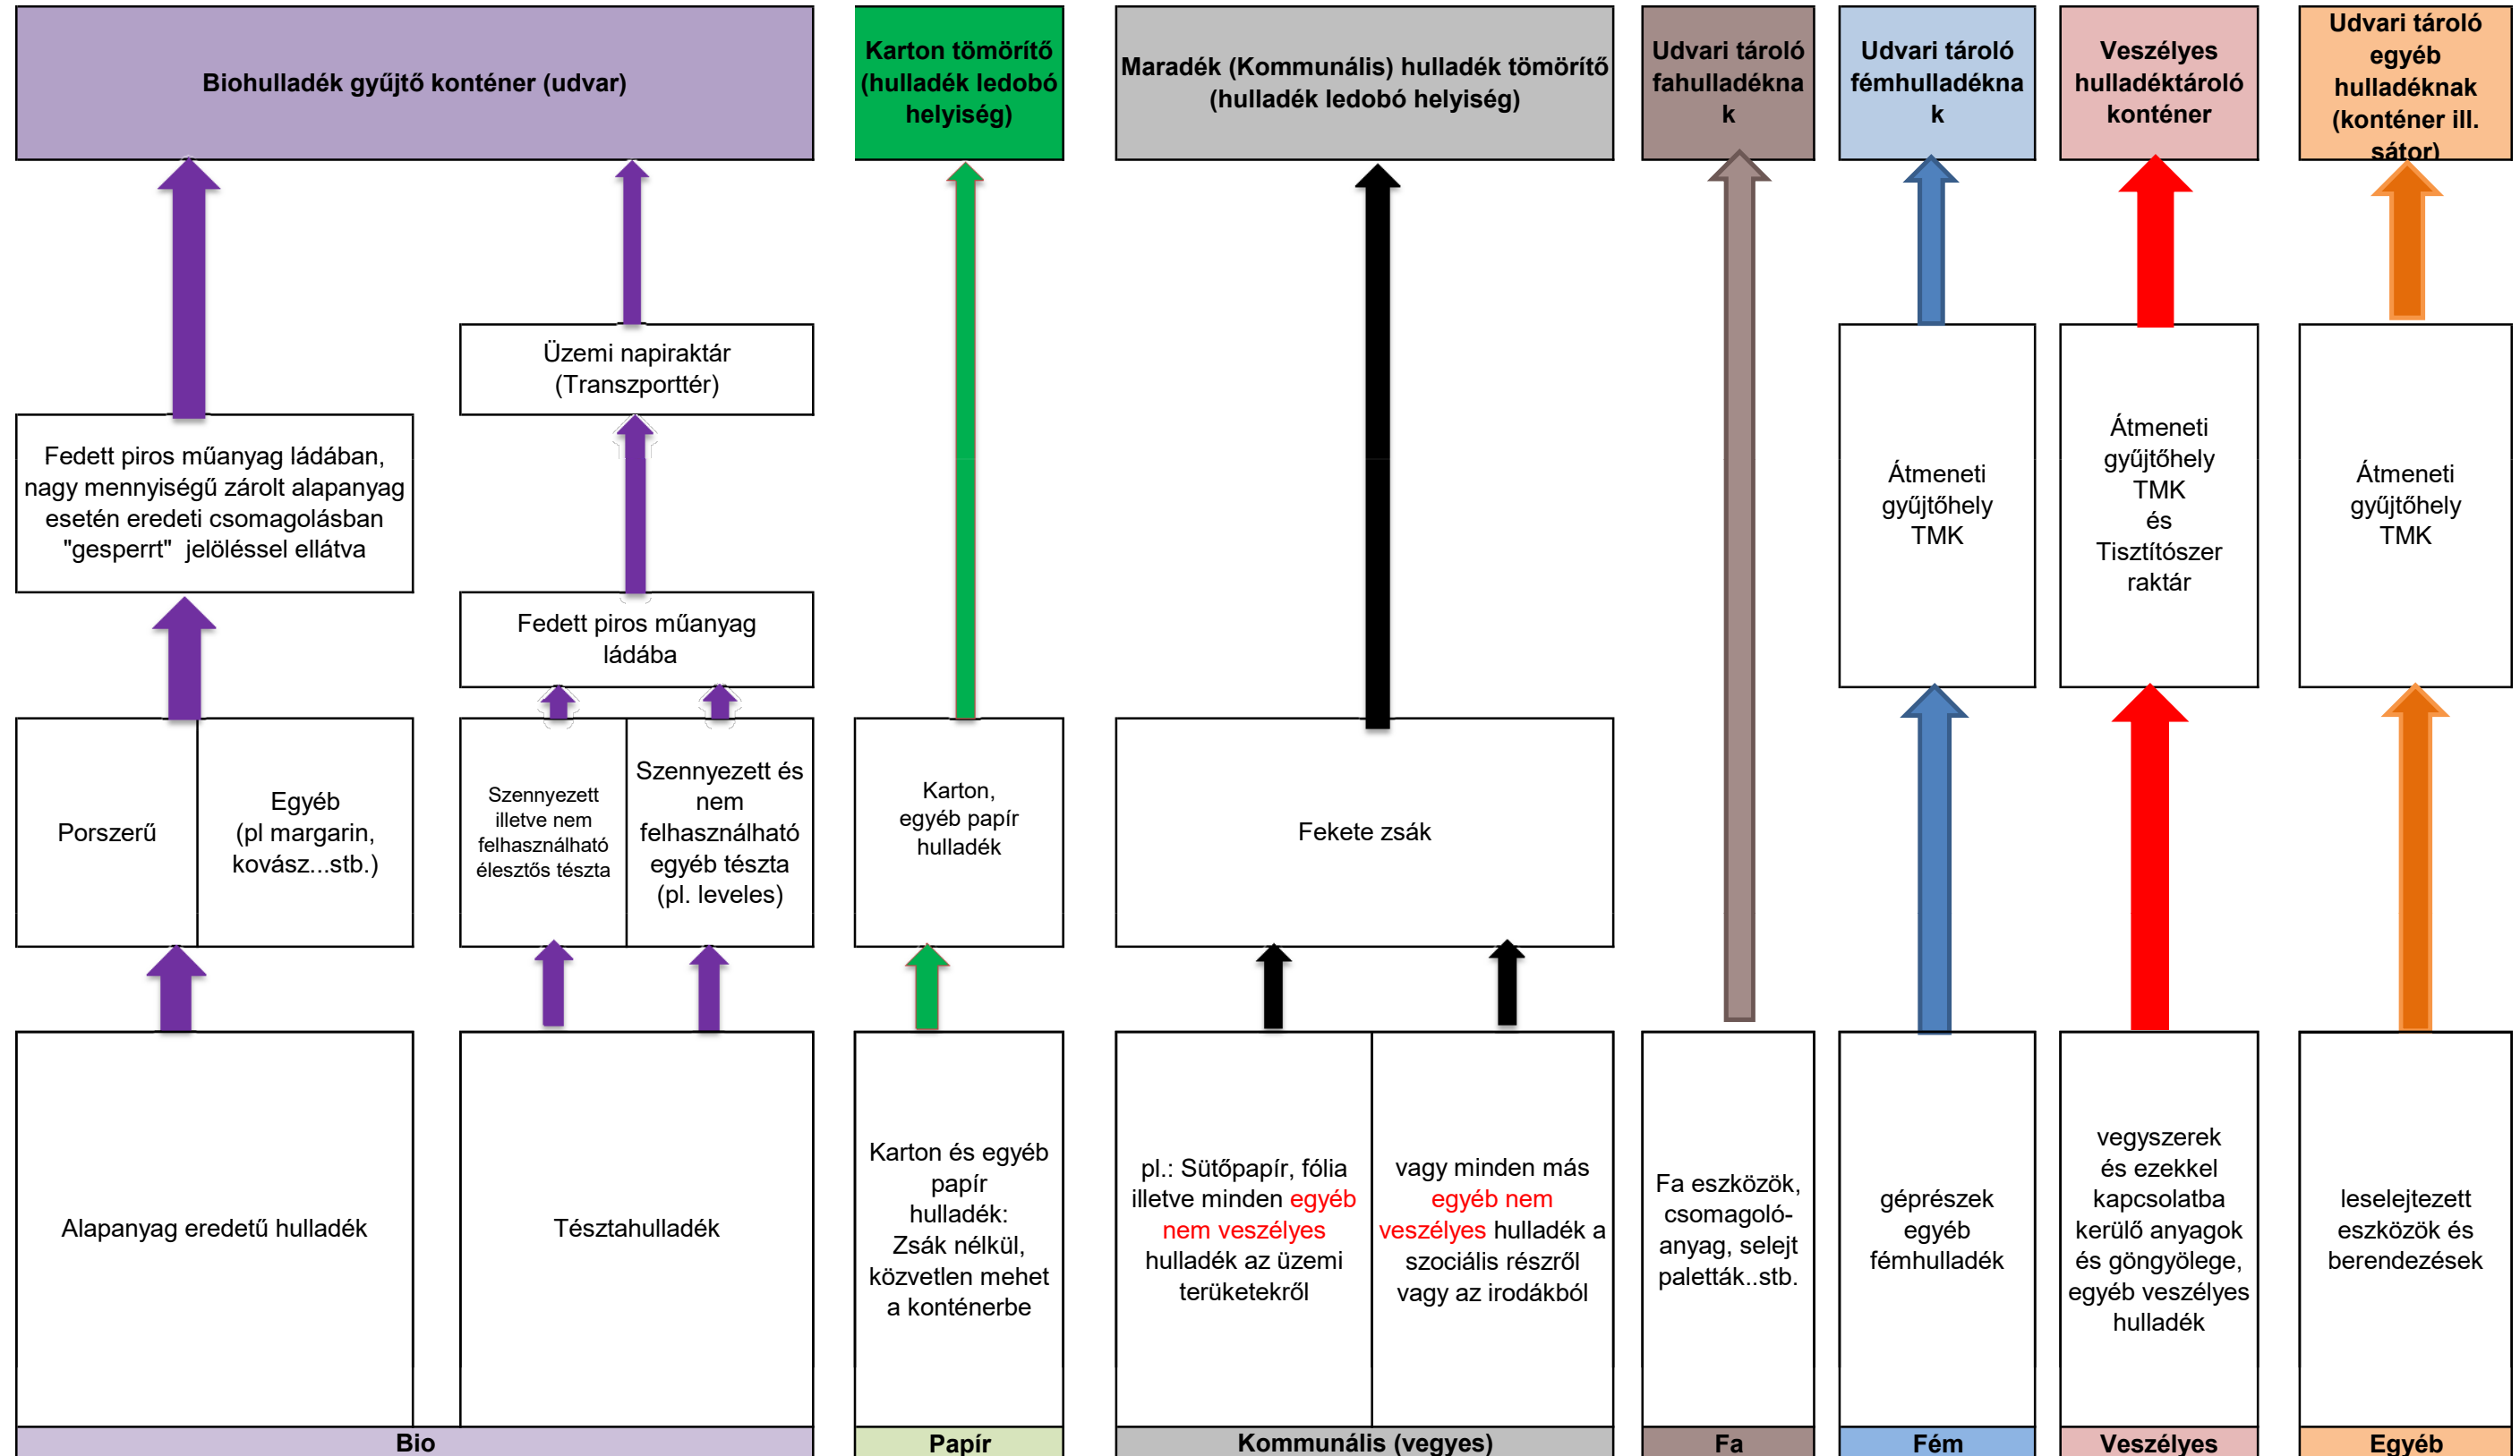


**A hulladékfrakciók mennyiségét a szállítmányozását dokumentálni kell!**  
**Új hulladéktípus gyűjtése esetén jelenteni kell a QM-nek!**



## Wewalka Kft.

### Celldömölk

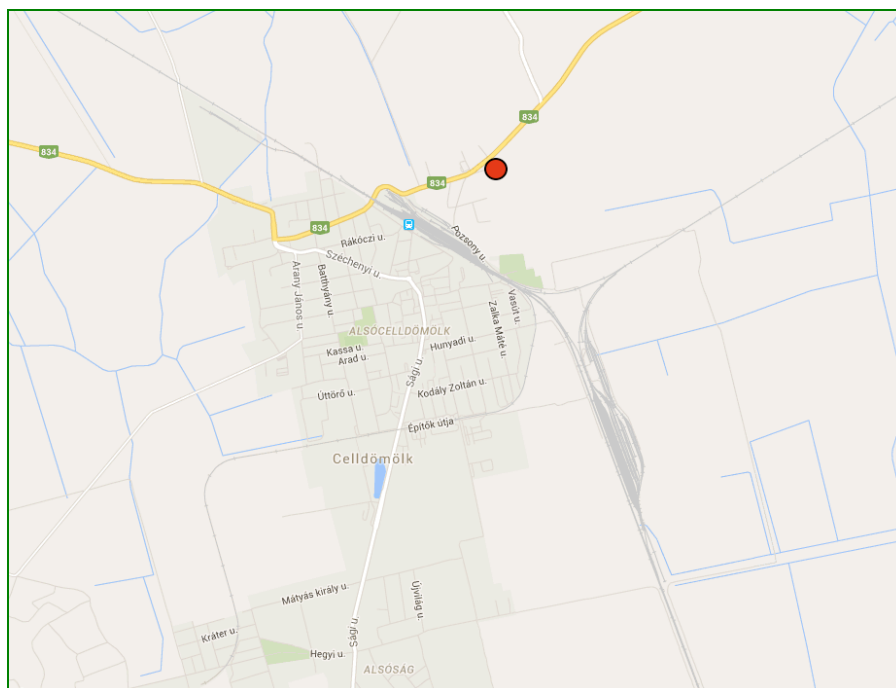

## Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata

**MEGRENDELŐ: WEWALKA CUKRÁSZTERMÉK GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.**

**TERVSZÁM: 01-075-2016.**

**VÉGH SZILÁRD**  
KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ



## Tartalomjegyzék

<b>1. Előzmények .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Megbízó adatai.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Dokumentációt készítő adatai .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Keletkező hulladékok.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Az üzemi gyűjtőhely bemutatása .....</b>	<b>5</b>
<b>6. A létesítmény üzemeltetése részletesen .....</b>	<b>7</b>
<b>6.1. A munkavégzés munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartására vonatkozó előírások .....</b>	<b>8</b>

## 1. Előzmények

A Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokat nem szállíttatja el közvetlenül a telephelyen kívüli kezelése céljából, így üzemi gyűjtőhely kialakítására volt szükség.

A Kft. megbízta a Végh&Végh MKT Kft.-t az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat elkészítésével. Jelen dokumentáció az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Kormány rendelet (Továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint készült.

## 2. Megbízó adatai

Megbízó neve: Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Megbízó székhelye: 9500 Celldömölk, Pápai u. 27.

Megbízó adószáma: 13188571-2-18

Megbízó cégbírósági bejegyzés száma: Cg 18-09-105770

Megbízó KÜJ száma: 101284819

Megbízó telephelye: 9500 Celldömölk, Pápai u. 27.

Megbízó KTJ száma: 101372472

## 3. Dokumentációt készítő adatai

A megbízó a dokumentáció elkészítésével megbízta Végh&Végh MKT Kft.-t (továbbiakban: megbízott).

Megbízott neve: Végh&Végh MKT Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.

Megbízott székhelye: 9500 Celldömölk, Sági u. 43.

Tel: +36(95)421-698

Fax: +36(95)779-444

Honlap: [www.veghesvegh.hu](http://www.veghesvegh.hu)

Cégbejegyzés száma: Cg.18-09-105750/7

Cégbejegyzés időpontja: 2004. 01. 19.

Adószáma: 13173151-2-18

KSH száma: 13173151-7112-113-18

A megbízott alkalmazásában lévő Végh Szilárd rendelkezik környezetvédelmi szakértői tevékenység végzésére feljogosító okirattal. (Vas Megyei Mérnöki Kamara 347/2014.) Az okirat másolata a melléklet részét képezi.

A szabályzat elkészítéséhez az alapadatokat, hatósági iratokat valamint a dokumentációkat a megbízó biztosította a megbízott részére. A megbízott a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, valamint a műszaki irányelveknek megfelelően állította össze a dokumentációt. A megbízott felelősséget vállal a dokumentációban rögzített megállapításokra.

#### 4. Keletkező hulladékok

A Kft. által folytatott tevékenység során 2015-ben, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint az alábbi hulladékok keletkeztek:

Hulladékjegyzék szerinti azonosító	TEÁOR	Megjelenési forma	Csomagolás módja	Mennyiség (kg)	Kezelő szervezet	Kezelési kód
<b>16 10 01*</b> veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	<b>1071</b> Kenyér, friss pékáru gyártása	Folyékony	Levehető tetejű pántolható acél hordó	99 kg	„ANKEL” Kft. (KÜJ/KTJ 100668289/10 1050466)	R2
<b>15 01 11*</b> veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	<b>1071</b> Kenyér, friss pékáru gyártása	Szilárd	ADR minősítésű műanyag zsák	18 kg	DESIGN Kft. (KÜJ/KTJ 100269248/10 0844792)	D14
<b>15 01 10*</b> Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok	<b>1071</b> Kenyér, friss pékáru gyártása	Szilárd	ADR minősítésű műanyag zsák	25 kg	DESIGN Kft. (KÜJ/KTJ 100269248/10 0844792)	D14

<b>20 01 35*</b> veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	<b>1071</b> Kenyér, friss pékáru gyártása	Szilárd	Levehető tetejű pántolható acél hordó	40 kg	DESIGN Kft. (KÜJ/KTJ 100269248/10 0844792)	D14
<b>16 03 03*</b> veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék	<b>1071</b> Kenyér, friss pékáru gyártása	Szilárd	Levehető tetejű pántolható acél hordó	80 kg	DESIGN Kft. (KÜJ/KTJ 100269248/10 0844792)	D14

A telephelyen 2015-ben összesen 262 kg veszélyes hulladék keletkezett. A 2015-ben termelt hulladék típusok megegyeznek a korábbi években termelt hulladék típusokkal. A telephelyen a veszélyes hulladékokat hidegen hengerelt acéllemezről készült szűkített szájú kivitelben készített hordókban, illetve ADR minősítésű zsákokban tárolják a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen, majd eseti jelleggel veszélyes hulladék kezelési engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére átadásra kerül.

A Kft. a 246/2014. Korm. rendelet előírásainak megfelelően naprakész nyilvántartást vezet a keletkező hulladékokról. A hulladékokkal kapcsolatos kötelező adatszolgáltatást - az előző évekhez hasonlóan – 2016. februárjában benyújtotta.

A veszélyes hulladékok szállítását a DESIGN Kft. végzi. Eseti jelleggel más engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére is történik hulladék átadás, pl.: MEGOLDÁS Kft. részére.

## 5. Az üzemi gyűjtőhely bemutatása

A veszélyes hulladékok üzemi gyűjtésére a telepen egy minősített konténer szolgál.



A konténer műszaki adatai a következők:

- méret: 4,00 x 2,50 x 2,50 m
- súlya: 575 kg
- tárolható anyagmennyiség: 16 hordó / 8 EUR raklap
- kármentőtér kapacitása: 1 000 liter
- tároló hasznos térfogata: 22 m<sup>3</sup>
- padozat: furatolt alsómerevítésű bordáslemez
- szigetelés: duplafalú vegyszerálló HDPE lemez tálca
- ajtóméret: 1,90 x 2,00 m
- Tűzveszélyességi osztály: „C”, „D”

A konténert betonozott útvonalon közelíthetjük meg, amely megfelel a Rendeletben foglaltaknak. A hulladékok elszállítása közvetlenül a konténerből történik, anélkül, hogy a gyűjtőhelyhez vezető út vagy környezete szennyeződhetne a veszélyes hulladékokkal. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a csapadék ne szennyeződhessen semmilyen veszélyes anyaggal, így nem szükséges az esővíz gyűjtése további kezelés céljából. Az üzemi gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékokat hidegen hengerelt acéllemezből készült szűkített szájú kivitelben készített hordókban, valamint ADR minősítésű műanyag zsákokban tárolják, majd szállítattják el.

A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon kerítés veszi

körül és zárható kapuval rendelkezik.

## 6. A létesítmény üzemeltetése részletesen

- A telepen szükséges volt az üzemi gyűjtőhely kialakítása, mivel a munkahelyi gyűjtőhelyről nem szállítják el közvetlenül a hulladékot, a telephelyen kívüli kezelés céljából. A gyűjtőhely térben körülhatárolt és a veszélyes hulladékok gyűjtésének megfelelő, egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolatú közlekedő utakkal van ellátva, mind a gyűjtőhely területén belül kialakított utak, mind a gyűjtőhelyhez vezető út esetén. A burkolat ellenáll a veszélyes hulladékokkal történő közvetlen érintkezés esetén bekövetkező kémiai kölcsönhatásoknak.
- Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
- Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személyt ki kell jelölni.
- A hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető tábla el van helyezve. A táblán szereplő felirat, jelzés úgy van feltüntetve, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- Az üzem gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. A veszélyes hulladék az üzemi gyűjtőhelyen a keletkezéstől számított maximum 1 évig gyűjthető a környezet szennyezését kizáró edényzetben. Utána engedélyezett módon történő hasznosításáról, ártalmatlanításáról kell gondoskodni - engedéllyel rendelkezőnek történő átadással.
- A tárolás és szállítás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférés biztosítva van. A szállításban résztvevő jármű közvetlenül a gyűjtőhelyből viszi el a hulladékot, így kizárva annak veszélyét, hogy a gyűjtőhely környéke szennyeződjön a veszélyes hulladékokkal, így a csapadékvíz sem szennyeződik. Ennek megfelelően az üzemi gyűjtőhely területén belül és a veszélyes hulladékok szállításában, gyűjtésében érintett utak felületén keletkező csurgalék- és csapadék vizek gyűjtésére és kezelésére nem szükséges külön intézkedést hozni.
- A veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatásának ellenálló, folyadékzáró

csomagolóeszközben, gyűjtő edényzetben kell gyűjteni, amelyek nem sérülhetnek meg.

- Az illékony komponenseket tartalmazó veszélyes hulladékok (pl. hígítók) gyűjtése során meg kell akadályozni (zárt edényzet), hogy ezek az összetevők a környezetbe kerülhessenek. A tároló edényt „veszélyes hulladék” felirattal, a hulladék nevét és azonosító számát tartalmazó címkével kell ellátni.
- Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót vezetnek. Amely tartalmazza üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok mennyiségét, összetételét (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint), a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontját, annak adatai, akinek részére az üzemeltető a hulladékot átadja, az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli eseményeket, valamint a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedéseket.
- A gyűjtés során használt csomagolóeszközök, gyűjtőedényzet és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát naponta kell ellenőrizni és szükség szerint javítani.
- Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

## **6.1. A MUNKAVÉGZÉS MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK**

### Munkavédelem

- a munka védelméről szóló 1993. XCIII. évi törvény előírásait a munkavégzés során be kell tartani!
- a munkavégzés során egyéni védőeszközök használata kötelező (védőkesztyű, védőruházat, csúszás mentes védőbakancs, esetenként védőálarc)!
- a munkavállalókat oktatásban kell részesíteni a veszélyes anyagok kémiai és fizikai tulajdonságairól és baleset megelőzéséről, az oktatás tényét oktatási naplóban rögzíteni szükséges!
- gépi anyagmozgatás esetén, csak megfelelő képzettségű és arra jogosult dolgozó



kezelheti az emelőgépeket!

### Tűzvédelem

- az 64/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ előírásait be kell tartani!
- a fent említett jogszabály alapján AK alacsony kockázatú létesítménynek minősül a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely.
- a tárolóba 1 db 34A 144B oltás teljesítményű kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni!
- az gyűjtőhelyen mesterséges megvilágításra csak kézi működtetésű elemlámpát szabad használni!
- a bejárati ajtón „Tűzveszély! Dohányzás- és nyílt láng használat tilos” táblát kell elhelyezni!
- veszélyes hulladékokat halmazállapotuk szerint (szilárd, folyékony) elkülönítetten kell gyűjteni- és tárolni!
- a kezelő személyeket ADR és tűzvédelmi ismertekből oktani kell, amelyet dokumentálni szükséges!
- a veszélyes hulladékok mozgatása során olyan eszközöket kell használni, melyeknél nem áll fenn a szikra kibocsátás lehetősége!

### Feladatkörök

A telephely felelőse köteles gondoskodni:

- az üzem által összegyűjtött veszélyes hulladékok csomagolásának épségéről – az átadás és átvétel alkalmával -, így érvényesítve a hatóság és a fogadó cégek kívánalmait,
- az üzemi gyűjtőhely felügyeletéről, nyilvántartásának vezetéséről,
- az üzemi gyűjtőhelyen a gondatlanságból bekövetkező környezetszennyezés és az anyagok keveredésének megakadályozásáról,
- a veszélyes hulladékokat elszállító jármű igényléséről, a szállítás kísérő dokumentációinak a kitöltéséről,

A környezetvédelmi megbízott feladata, hogy

- meggyőződjön arról, a veszélyes hulladék szállítója és ártalmatlanítója rendelkezik érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel. Az üzem által összegyűjtött veszélyes hulladékok csomagolásának épségéről – az átadás és



---

átvétel alkalmával -, így érvényesítve a hatóság és a fogadó cégek kívánalmait,

- az üzemi gyűjtőhely felügyeletéről, nyilvántartásának vezetésének ellenőrzéséről, jogszabályi megfelelésről,
- az üzemi gyűjtőhelyen a gondatlanságból bekövetkező környezetszennyezés és az anyagok keveredésének megakadályozásáról, mentesítés vezetéséről,
- a veszélyes hulladékokat elszállító jármű igényléséről, a szállítás kísérő dokumentációinak a kitöltéséről.

**Az üzemeltetési szabályzat végrehajtásáért felelős személy(ek):**

**Környezetvédelmi megbízott: Végh Szilárd – tel: 95/421-698; 0670/3366-391**

**Telephelyi felelős: Hajós Gábor – tel.: 0670-549-65-04**

A telephelyen bármilyen jellegű rendkívüli esemény történik, őt kell értesíteni, ezzel egy időben haladéktalanul meg kell kezdeni a havária elhárítását. Pl.: gyűjtő edényzet sérülése esetén kiömlő fáradt olaj lokalizálását, felitató anyaggal való összegyűjtését.

Amennyiben olyan jellegű havária esemény következik be, hogy azt saját erőből, eszközökkel, gépekkel elhárítani nem lehet, haladéktalanul értesíteni kell a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (94/513-430), valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (94/506-700) is az eseményről.

Celldömölk, 2016.07.05.